


配線しや断器	MCB3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	MCB2P	〃
	100 ^{AF} /100 ^{AT}	100/100	50/30	50/20	50/20	225/125	100/100	50/50	50/50	50/30	50/30	50/30	50/50	50/20	50/20	50/20	50/20	50/20
定格遮断電流 A 以上	10500 ^A	11200	11200	8100	8100	16000	16000	16000	12000	9000	9000	16000	12000	9000	9000	7000	7000	
回路記号	P1	P2	P3	—	—	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	—	—	—	—	
電線サイズ	—	—	—	—	—	—	—	—	CV14 ⁰	CV8 ⁰	—	—	—	—	—	3.5 ⁰	2.0	
負荷容量	—	—	—	—	—	—	—	—	7.690VA	840 ^{VA}	—	—	—	—	—	—	270 ^{VA}	
備 考	12トナリ	225kVA用機	焼却場	予備	予備	55°10°	12トナリ	225kVA用機	民権図書館	郵便局	民家	焼却場	焼却場	WC	予備	予備	LGR 盤内	成電機内

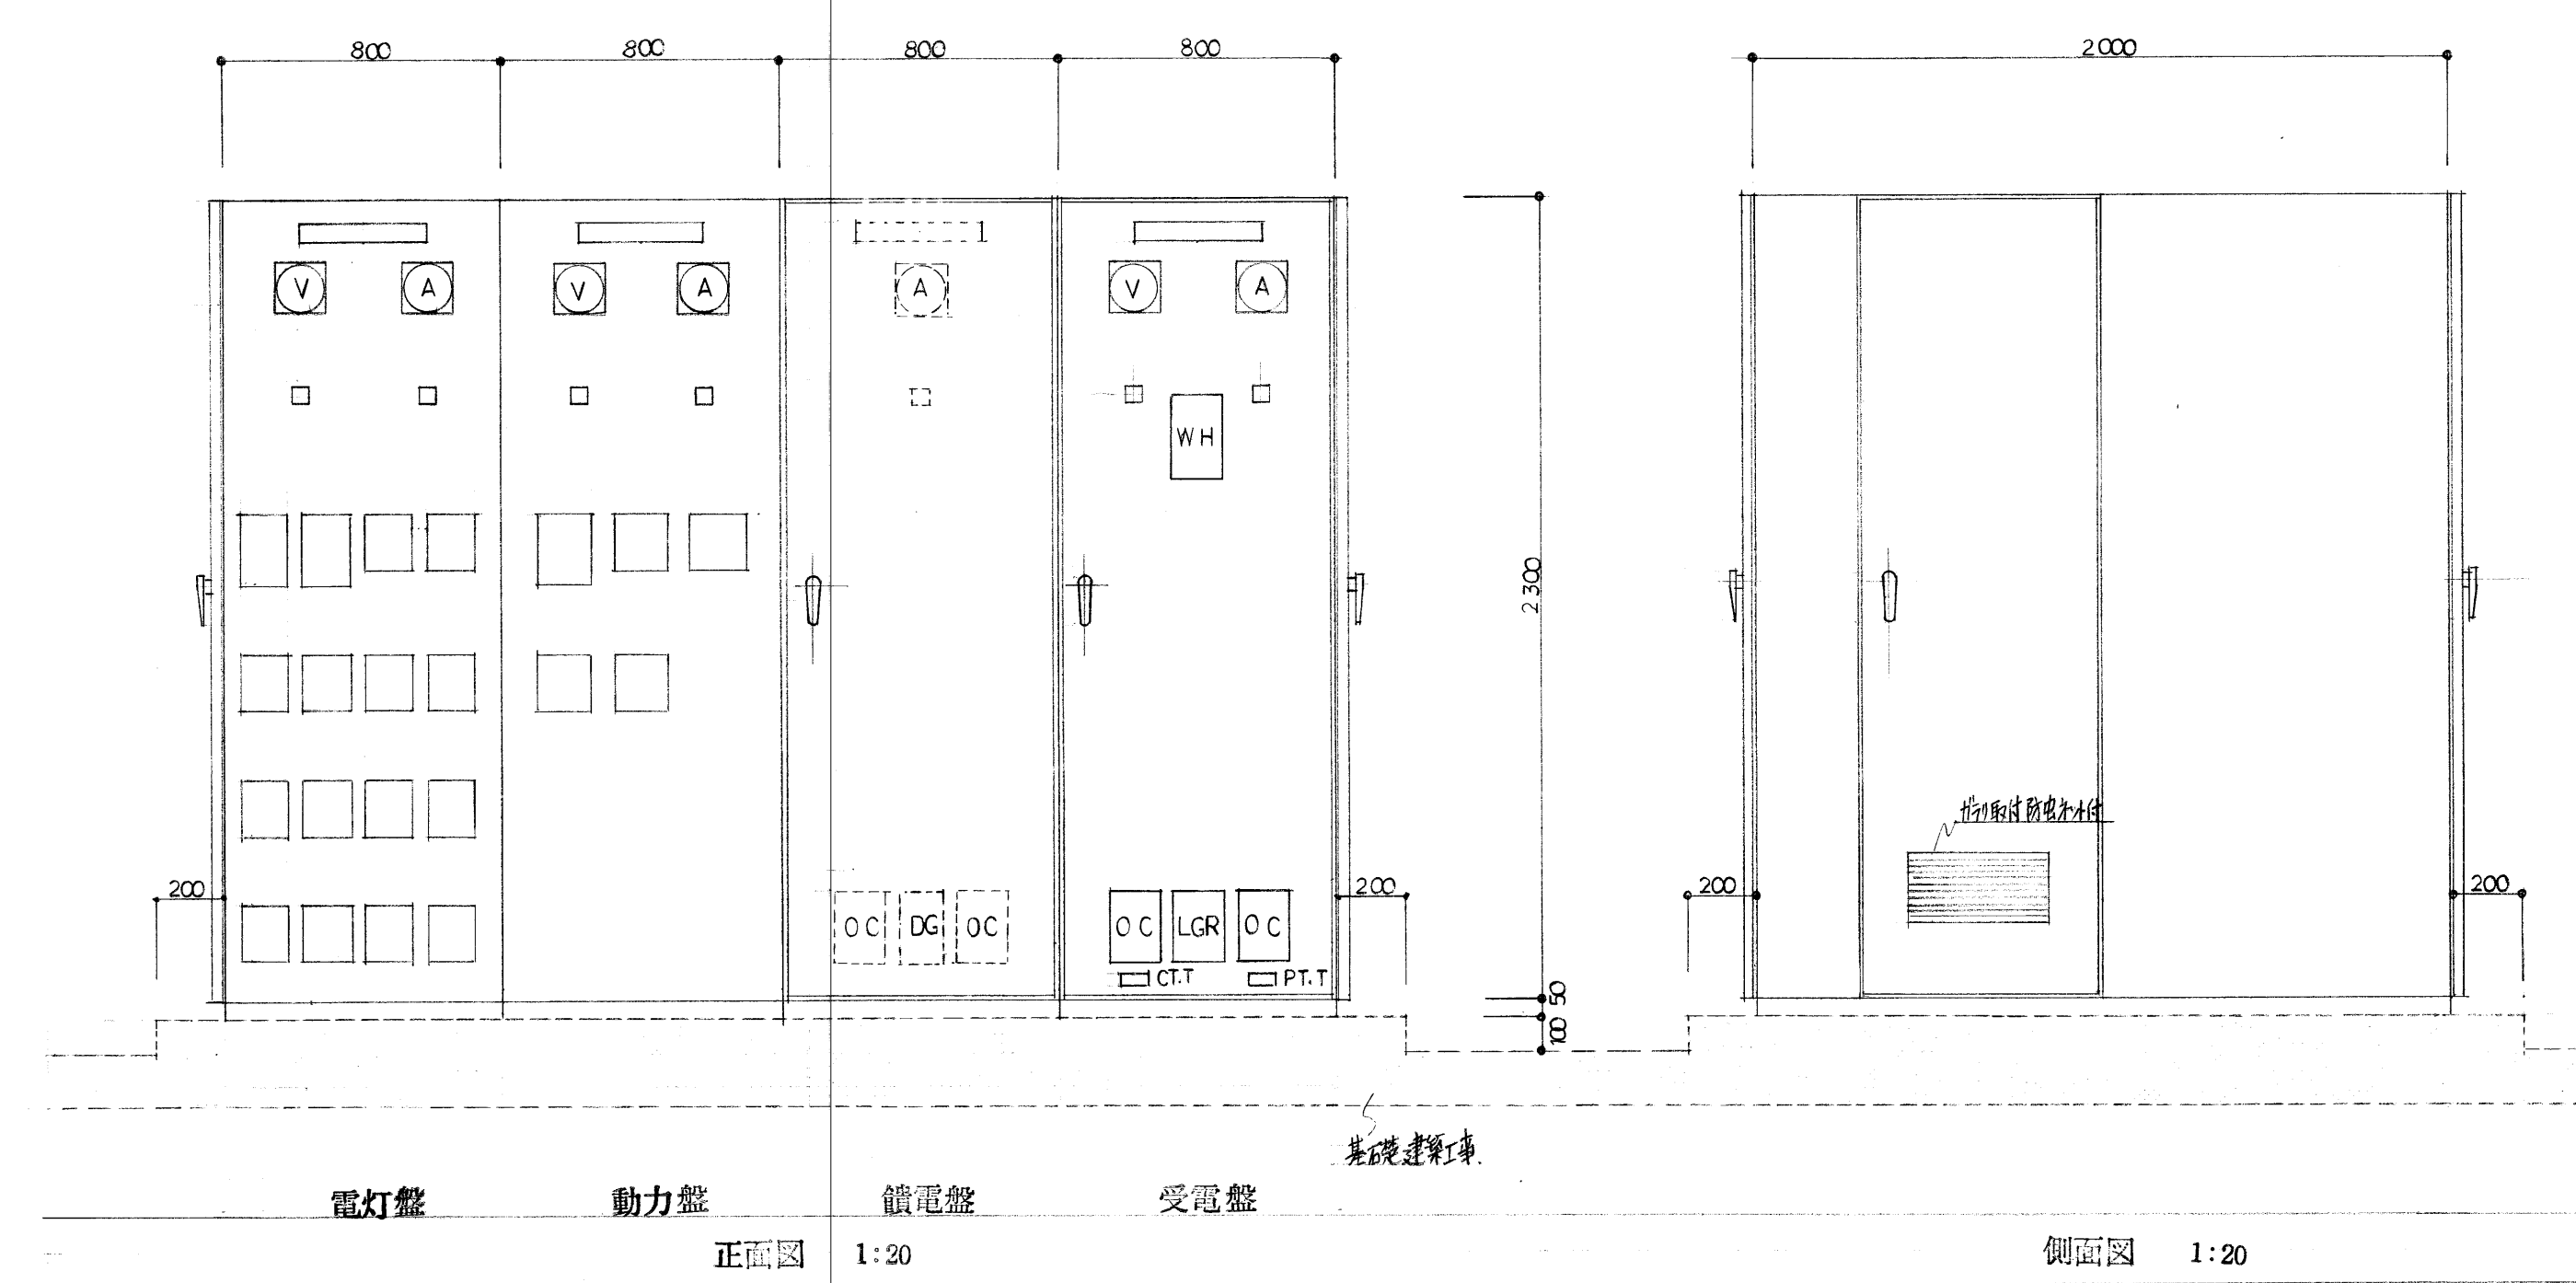

「註記」

- 屋外設置用は、各々分割扉を構造とす。
- MCB 前扉は、防湿シート付の樹脂板は、力加減等による変形を防止す。
- 計器は 110 角広角 1.5 級とす。
- 計器は、防湿シート付とす。
- 予備品は、付設とす。


1) 電線サイズ	100%	2) 電線サイズ	100%
3) 電線サイズ	1.5M x 1	4) 電線サイズ	1.5M x 1

「工具一式」

「補修材料一式」

図 版	銅板 2.34 以上	配 手	NO 500
印 版	銅板 2.34 以上	標 記	裏面
面 板	銅板 2.34 以上	塗 装	※ラミネート付

6 製作仕様



審 査	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 員	県立「もみのき」森林公園	電気設備その他工事	DATE	60.7.
	昭和 年 月 日	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	新設電気室平面図	SCALE	1:20	
	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	新設高圧受電設備系統図 姿図	SCALE	1:50	
	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	1 級建築士(登録)	中央設備設計	ES	PI	Dr

広島県営繕課

730 広島市中区千田町三丁目1-10

3