

## 3 外部出入口

### ■ 基本的な考え方

出入口は、車椅子が通過できることが基本であり、ゆったりとした広いスペースを確保して、障害者等の方々の負担の軽減や円滑な移動に配慮することが必要です。

### ■ 適用施設

- 給油取扱所を除く施設

### ■ 整備基準

次に掲げる出入口は、主たる出入口を含め1以上を基準に適合させること。

- 地上又は駐車場へ直接通じる出入口

- |        |   |
|--------|---|
| 1 有効幅員 | ●80cm以上とする。                                 |
| 2 段差   | ●車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けない。                 |
| 3 扉の形式 | ●出入口に戸を設ける場合は、自動開閉式その他車椅子使用者が円滑に通過できる構造とする。 |

### ■ 誘導基準

- |        |   |
|--------|---|
| 1 有効幅員 | ○主要な出入口の有効幅員は120cm以上、その他の出入口の有効幅員は90cm以上とすることが望ましい。   |
| 2 扉の形式 | ○直接地上へ通ずる出入口のうち1以上は自動開閉装置のついた扉とすることが望ましい。その他の出入口は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすることが望ましい。<br>○回転扉は避け、やむを得ない場合は、隣接して引き戸を併設することが望ましい。<br>○扉は向こう側が見通せるものが望ましい。ただし、扉の全体が透明な場合は、衝突を防止するための措置を講ずることが望ましい。<br>○視覚障害者に配慮し、戸や枠の色又はドア把手と周囲の壁とのコントラストをつけて認知しやすくすることが望ましい。 |

○扉の構造は、次のとおりとすることが望ましい。

(a)自動扉

- ・主要な出入口には、1以上の自動扉を設ける。
- ・自動開閉式開き戸は、一方通行の場合に限り設ける。
- ・開閉は穏やかなものとする。
- ・開閉軌道装置は、感知域を広げ、通行に支障がない作動とする。
- ・感知形式は、光線又は超音波スイッチが優れている。
- ・ゴムマットスイッチ式の場合は、ゴムマットの奥行きは100cm以上とする。

(b)開き戸

- ・ドアチェック等の自閉装置を設ける。
- ・指つめ防止の措置を講ずる。
- ・床からの高さ60cmを下端として幅20cm、長さ90cm程度のガラス窓の設置が望ましい。ガラス窓の材質は安全性を考慮して樹脂ガラス又は、網入りガラス等を用いる。
- ・把手はノブ式を避けレバー式とする。

(c)引き戸


- ・軽快に作動するようにする。
- ・引手は握りやすい形状とする。
- ・把手と戸枠の隙間は6cmから8cm程度とする。

(d)二重扉


- ・扉と扉の間隔は200cm以上とする。ただし、開き戸の場合は300cm以上とする。

- 3 ドアハンドル ○ドアハンドルは床面から90cm程度の位置で、使いやすい形状とすることが望ましい。
- 4 車椅子当たり ○床面から15cmから35cm程度の高さに設置することが望ましい。
- 5 ドア廻りの  
転回スペース ○戸の形状及びアプローチの方向による車椅子使用者の操作に必要なスペースを確保することが望ましい。
- 6 屋根等 ○玄関扉の前には、ひさしを設置することが望ましい。
- 7 玄関マット ○玄関マットを設ける場合は、奥行き100cm以上とし、車椅子のキャスターが沈み込まない材質を使用した埋め込み式とすることが望ましい。
- 8 風除室 ○風除室を設ける場合は、扉と扉の間隔は200cm以上、開き戸による場合は、300cm以上とすることが望ましい。
- 9 誘導 ○玄関扉の真上には、音声誘導装置を設置することが望ましい。
- 10 標示 ○主要な出入口以外の出入口において、障害者の利用が困難な箇所には、障害者が利用できる出入口の位置を明示することが望ましい。


### 外部出入口扉の例

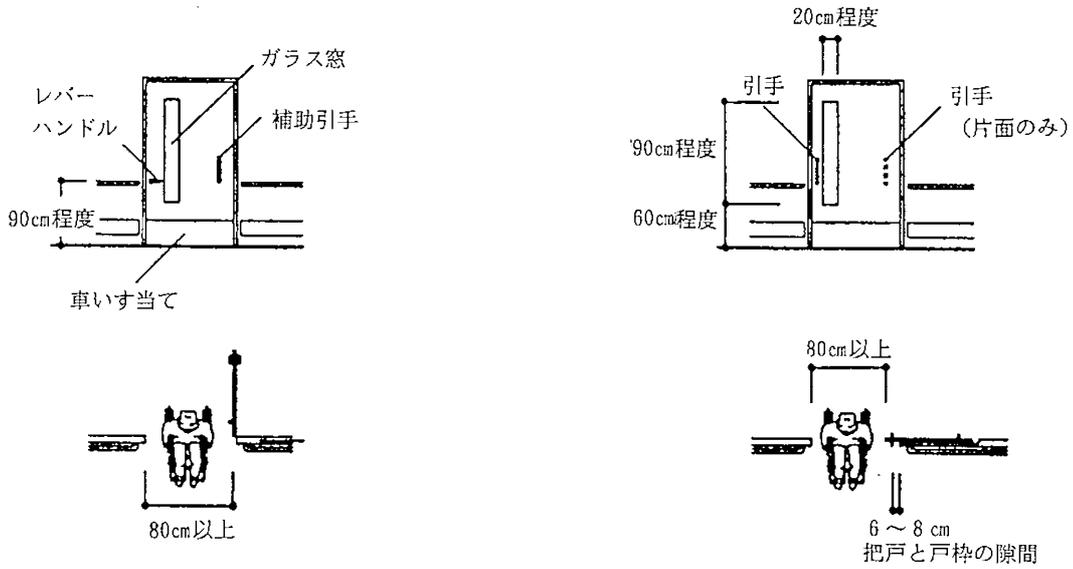

### 自動扉感知型式の例

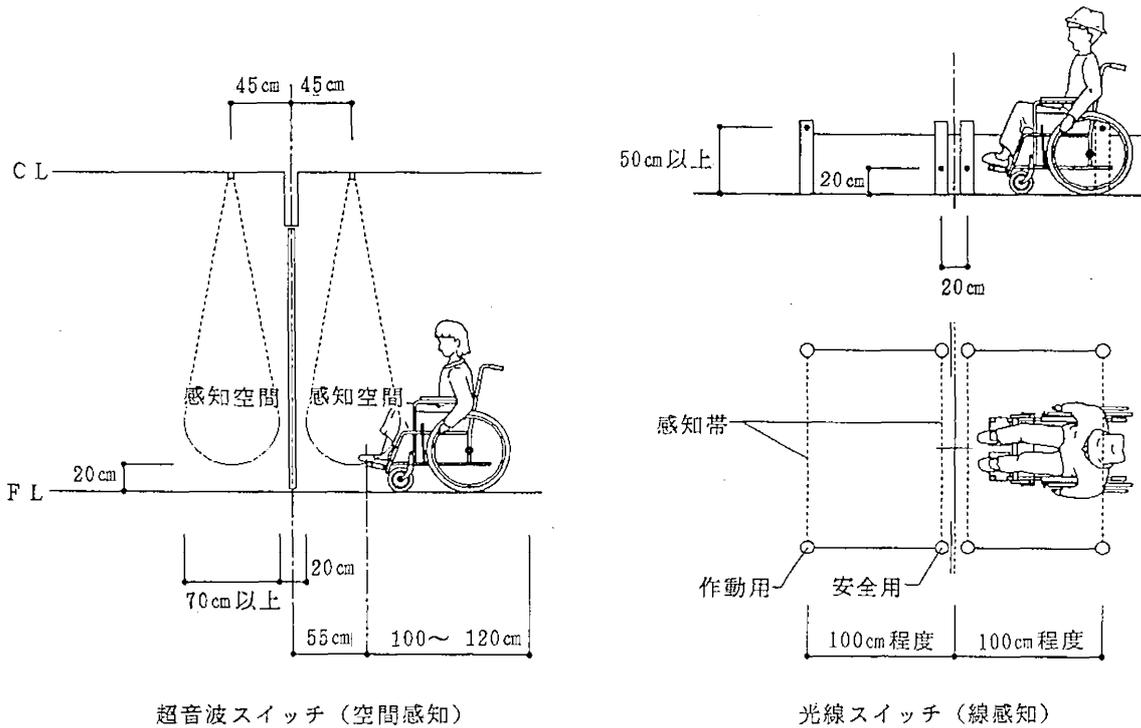


ドアハンドルの例

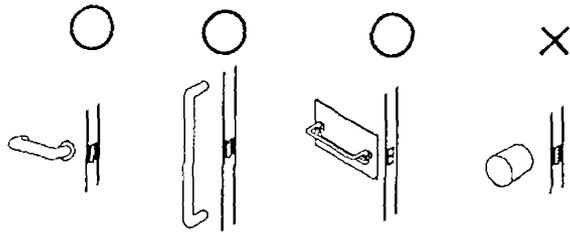

レバーハンドル 棒状 パニックバー 握り玉


指詰め防止の例

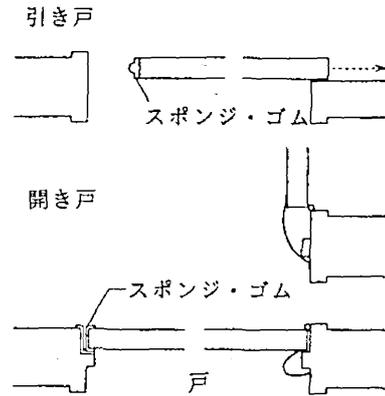


ドア廻りの車椅子転回スペースの例

アクセス方向 扉形式	↓	→	←
外開き戸	450 1.500	900 (1.050) 1.500 (1.350)	600 1.350
内開き戸	300 1.200	600 1.050	1,350 1,050
引き戸	1,200	600 1,050	1,350 1,050

### 玄関廻りの整備例

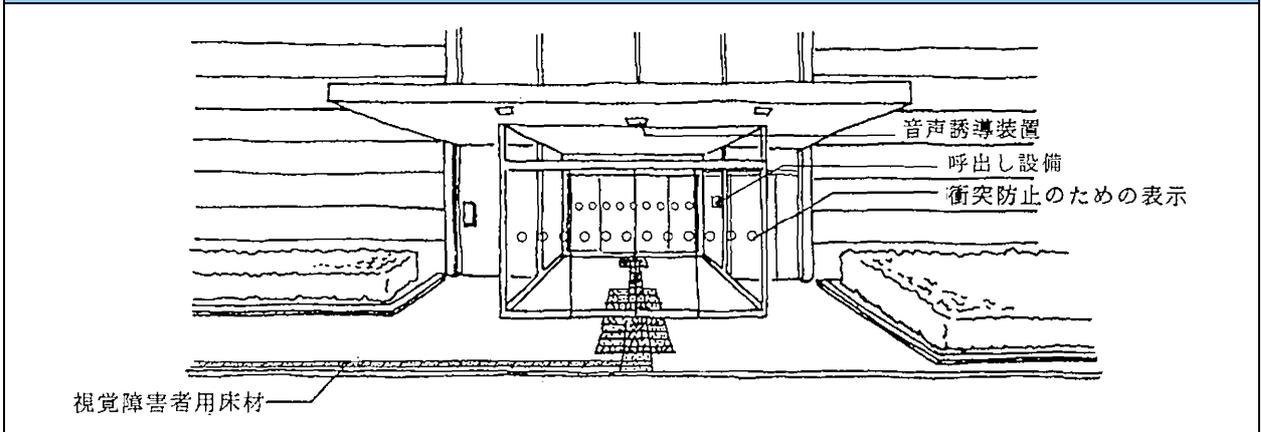

### 風除室廻りの整備例

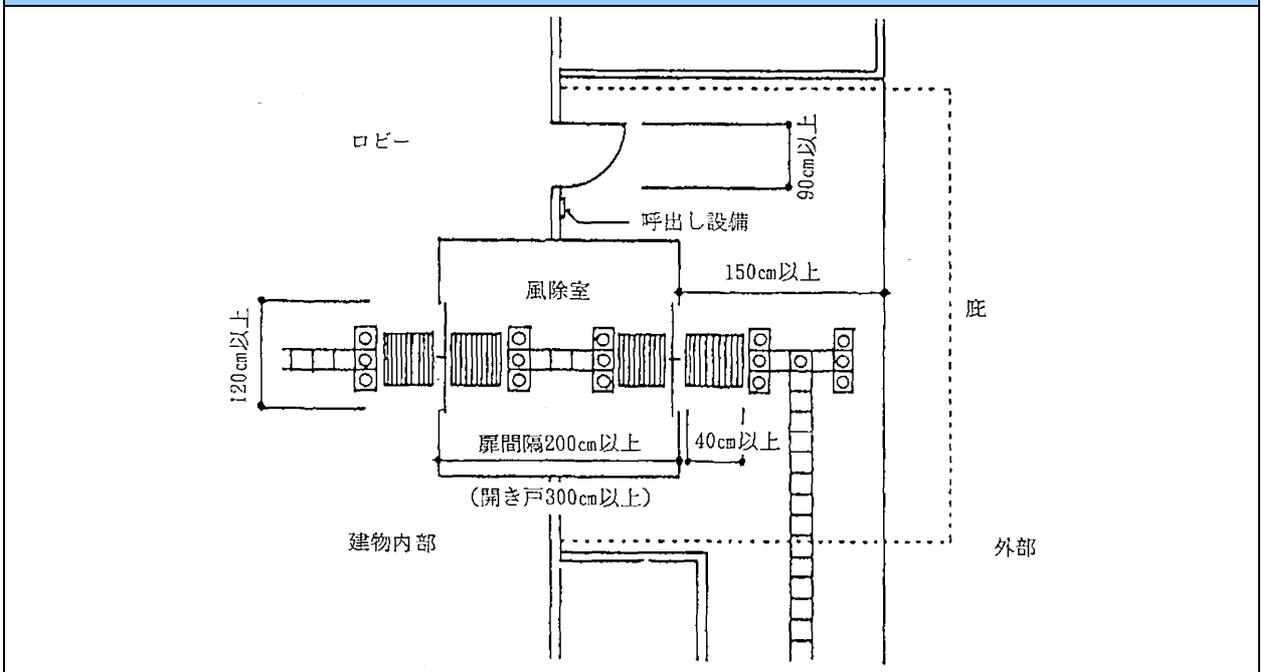

### 出入口の有効幅員の考え方

