


浄化槽保守点検実施記録票

| | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|
| 浄化槽管理者 (設置者) | 保守点検日 | 年 | 月 | 日 |
|-----------------|-------|---|---|---|

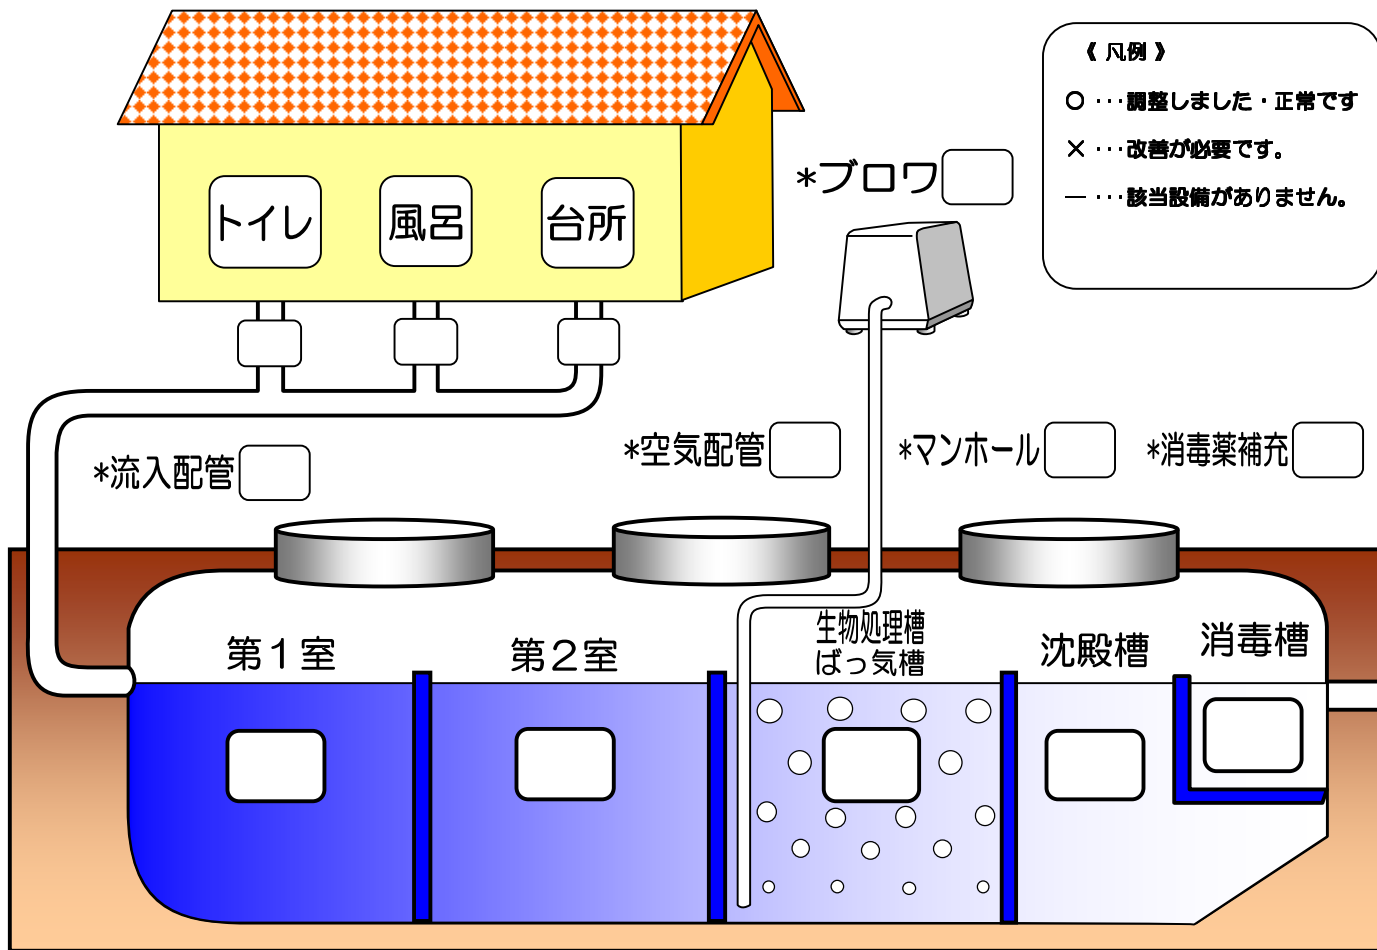

《凡例》
 ○ ……調整しました・正常です
 × ……改善が必要です。
 — ……該当設備がありません。

*保守点検作業結果

【 1 】 点検・調整を行いました。引き続きこのままご使用下さい。

【 2 】 改善の必要があります。

| | |
|---------|--------------|
| 保守点検業者名 | 実施担当者 |
| | 連絡先 Tel : |

(注) この記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則により3年間の保存が義務付けられています。この記録票の様式は広島県が作成し、(財)日本環境整備教育センターが監修したものです。