

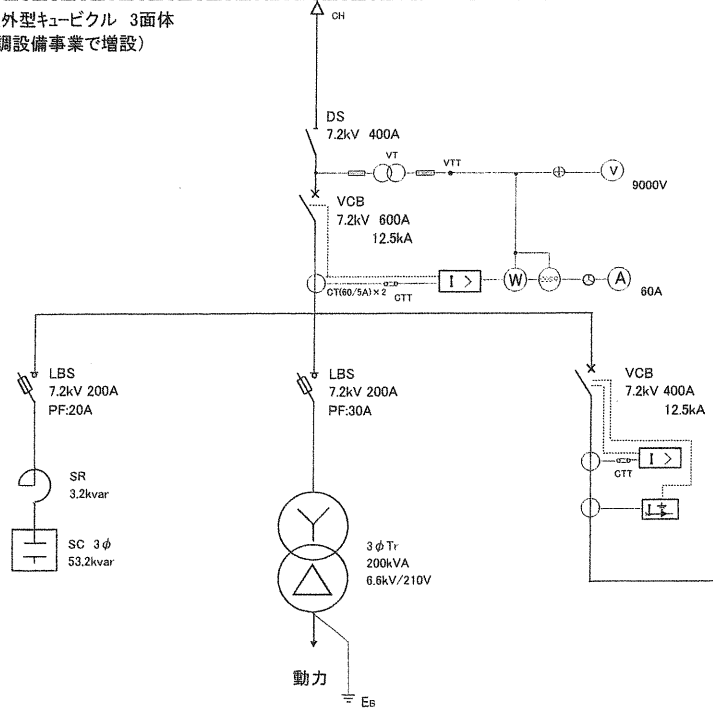


[No.1] 屋外型キュービクル 3面体  
(空調設備事業で増設)

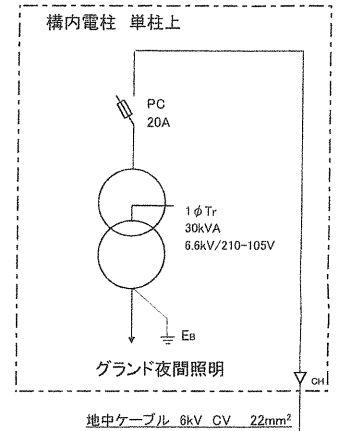

地中ケーブル 6kV CVT 38mm<sup>2</sup>

[No.2] 屋外型キュービクル 6面体  
(既存 常用変電設備)

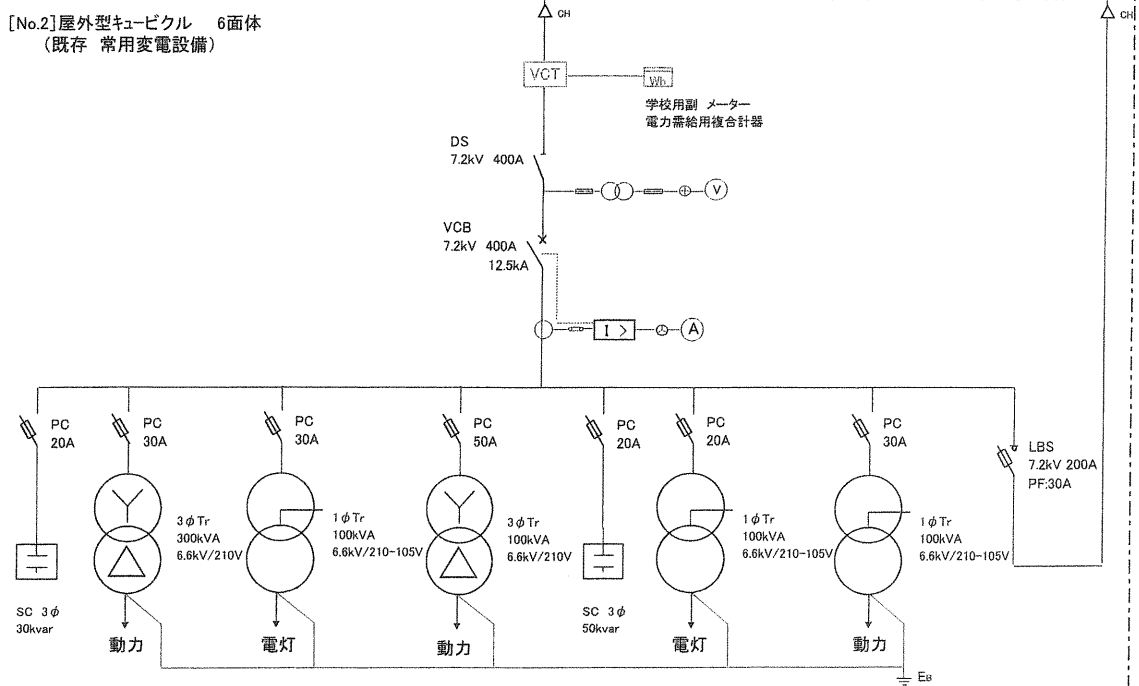

広島県立広島工業高等学校 単線結線図