
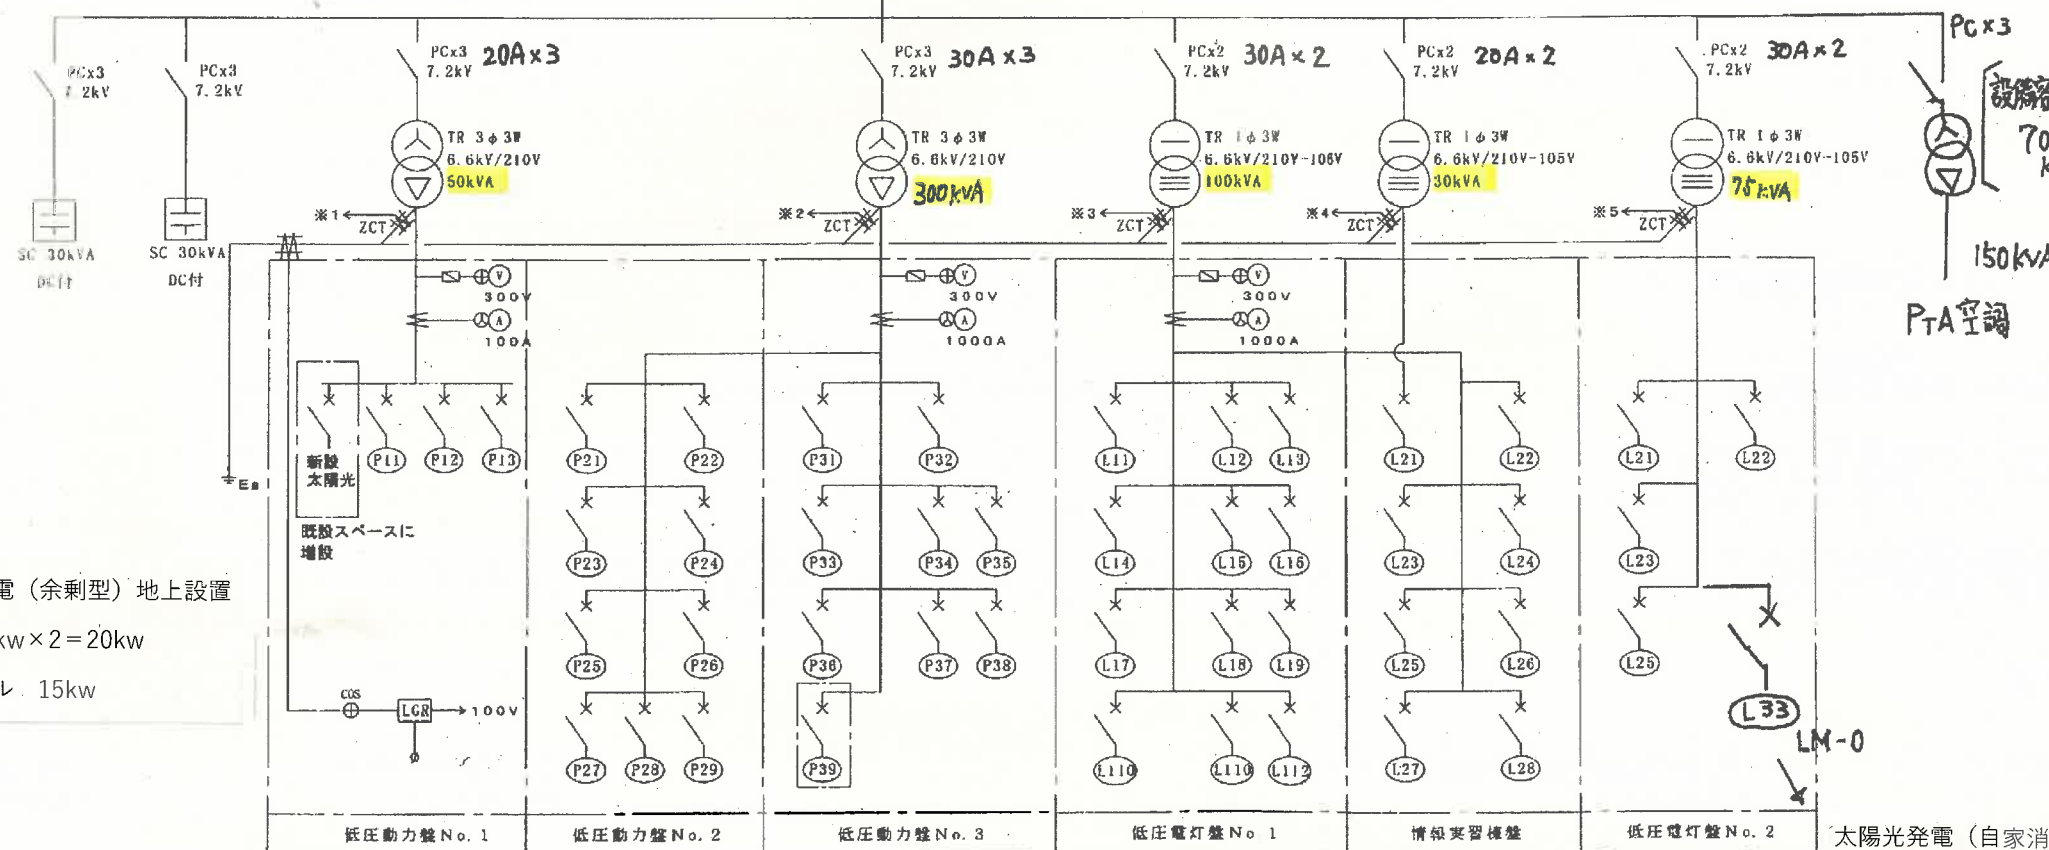


広島県立宮島工業高等学校 単線結線図

太陽光発電設置 (2基) 合計
PCS 24kw
モジュール 18.92kw

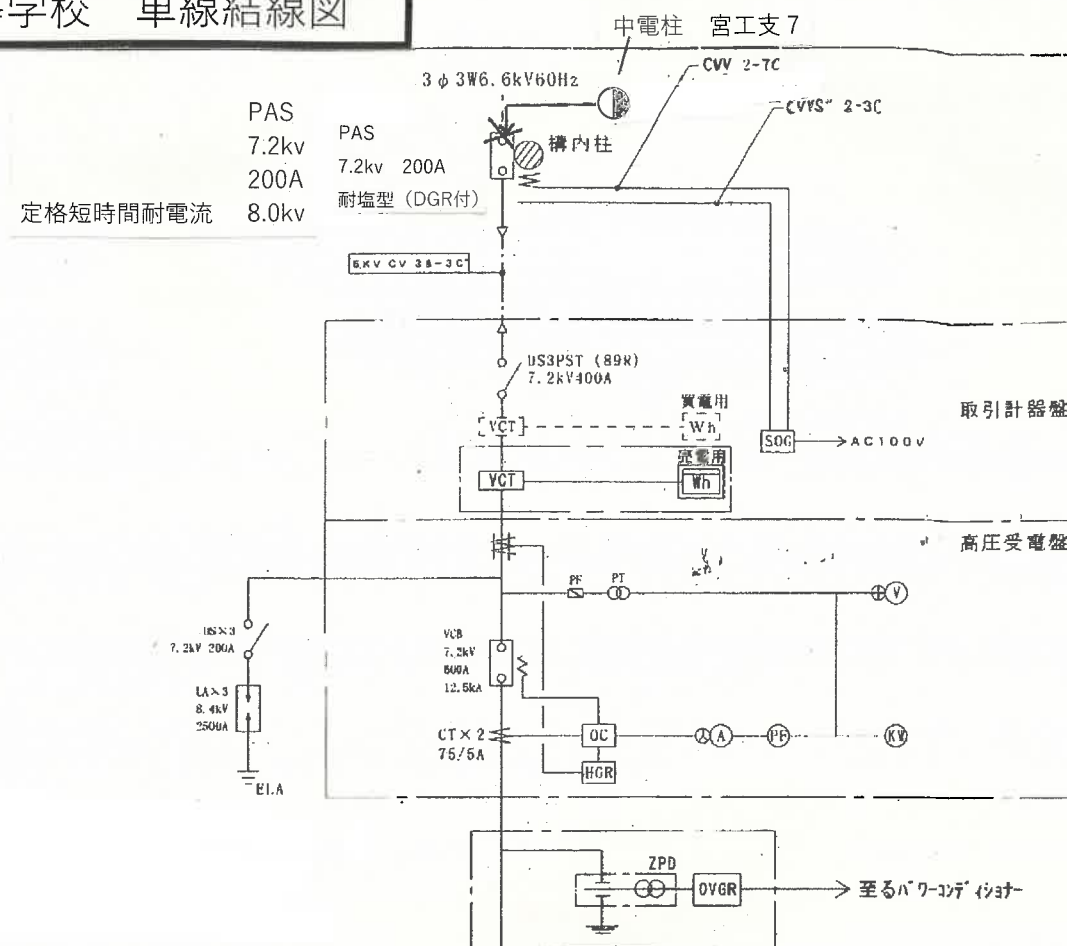

太陽光発電 (余剰型) 地上設置
PCS 10kw×2=20kw
モジュール 15kw

太陽光発電 (自家消費型) 屋上設置
PCS 4kw×1
モジュール 3.92kw

回路記号	設備名	仕様	数量
P11	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P12	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P13	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P14	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P15	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P16	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P17	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P18	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P19	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P20	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P21	MCCB 3P 400/300	増設用電機 (42号機)	1
P22	MCCB 3P 400/300	増設用電機 (42号機)	1
P23	MCCB 3P 225/200	溶接機 (LFF)	1
P24	MCCB 3P 225/200	溶接機 (LFF)	1
P25	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P26	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P27	MCCB 3P 50/50	溶接機 (LFF)	1
P28	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
P29	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
P30	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
P31	MCCB 3P 225/200	化学工学科・本工科	1
P32	MCCB 3P 400/250	建築設計システム科	1
P33	MCCB 3P 225/200	新設用電機 (LFF)	1
P34	MCCB 3P 100/75	溶接機 (LFF)	1
P35	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P36	MCCB 3P 50/30	溶接機 (LFF)	1
P37	MCCB 3P 50/30	溶接機 (LFF)	1
P38	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
P39	MCCB 3P 100/75	溶接機 (LFF)	1
L11	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L12	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L13	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L14	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L15	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L16	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L17	MCCB 3P 225/150	溶接機 (LFF)	1
L18	MCCB 3P 225/225	溶接機 (LFF)	1
L19	MCCB 3P 50/20	溶接機 (LFF)	1
L20	MCCB 3P 50/20	溶接機 (LFF)	1
L21	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L22	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L23	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L24	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L25	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L26	MCCB 3P 225/100	溶接機 (LFF)	1
L27	MCCB 3P 100/100	溶接機 (LFF)	1
L28	MCCB 3P 600/500	溶接機 (LFF)	1
L29	MCCB 3P 600/500	溶接機 (LFF)	1
L30	MCCB 3P 600/500	溶接機 (LFF)	1
L31	MCCB 3P 225/200	溶接機 (LFF)	1
L32	MCCB 3P 225/225	溶接機 (LFF)	1
L33	MCCB 3P 400/300	溶接機 (LFF)	1
L34	MCCB 3P 50/50	溶接機 (LFF)	1