


ドクターヘリ離着陸場(ランデブーポイント)選定基準

～周囲に高い障害物がある場合～


離着陸方向・その横方向の無障害物範囲

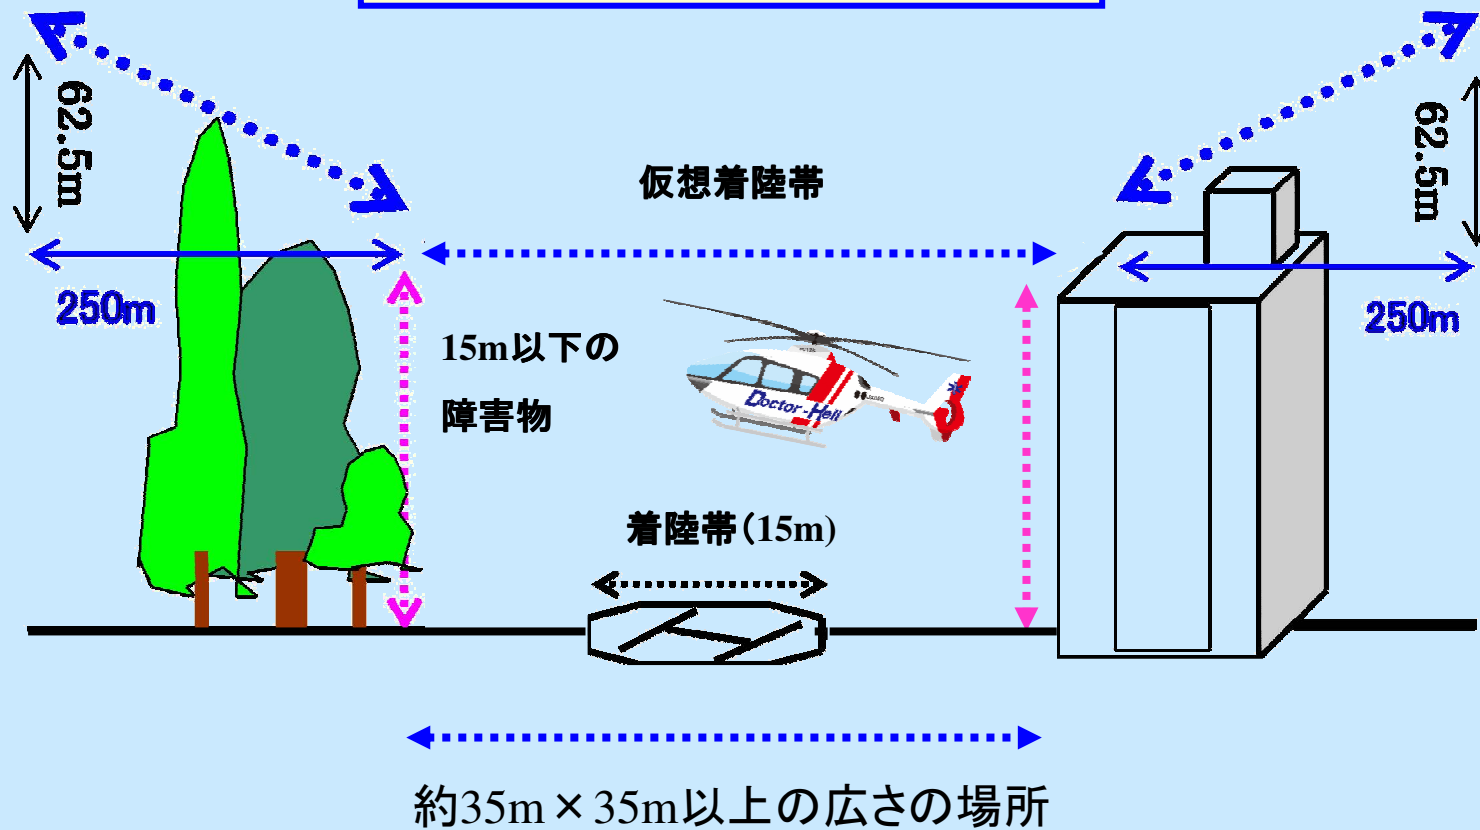

ドクターヘリ離着陸場(ランデブーポイント)選定基準 2

～周囲に高い障害物がない場合～

離着陸方向・その横方向の無障害物範囲

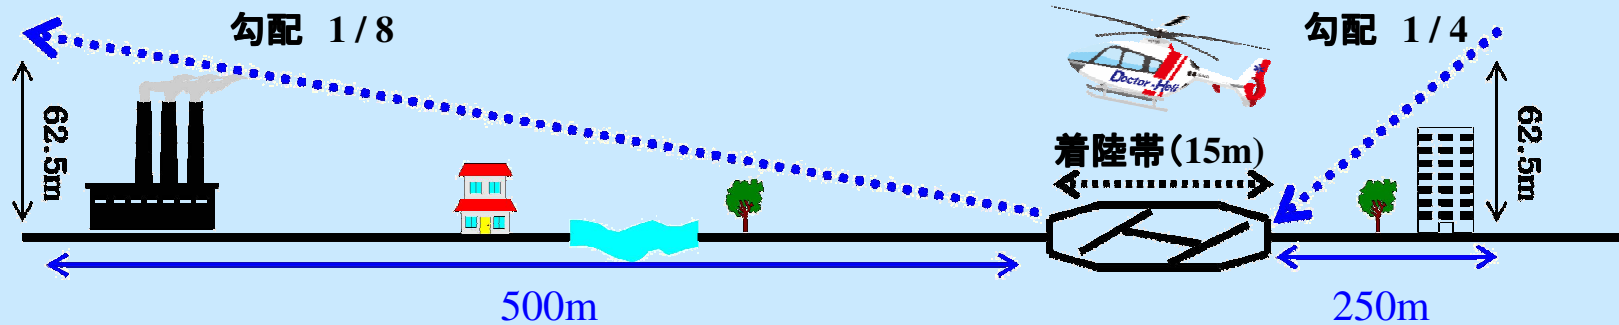

離着陸方向・その横方向の無障害物範囲

