


公園施設（大型遊具）点検結果（平成30年度）

●健全度区分の割合

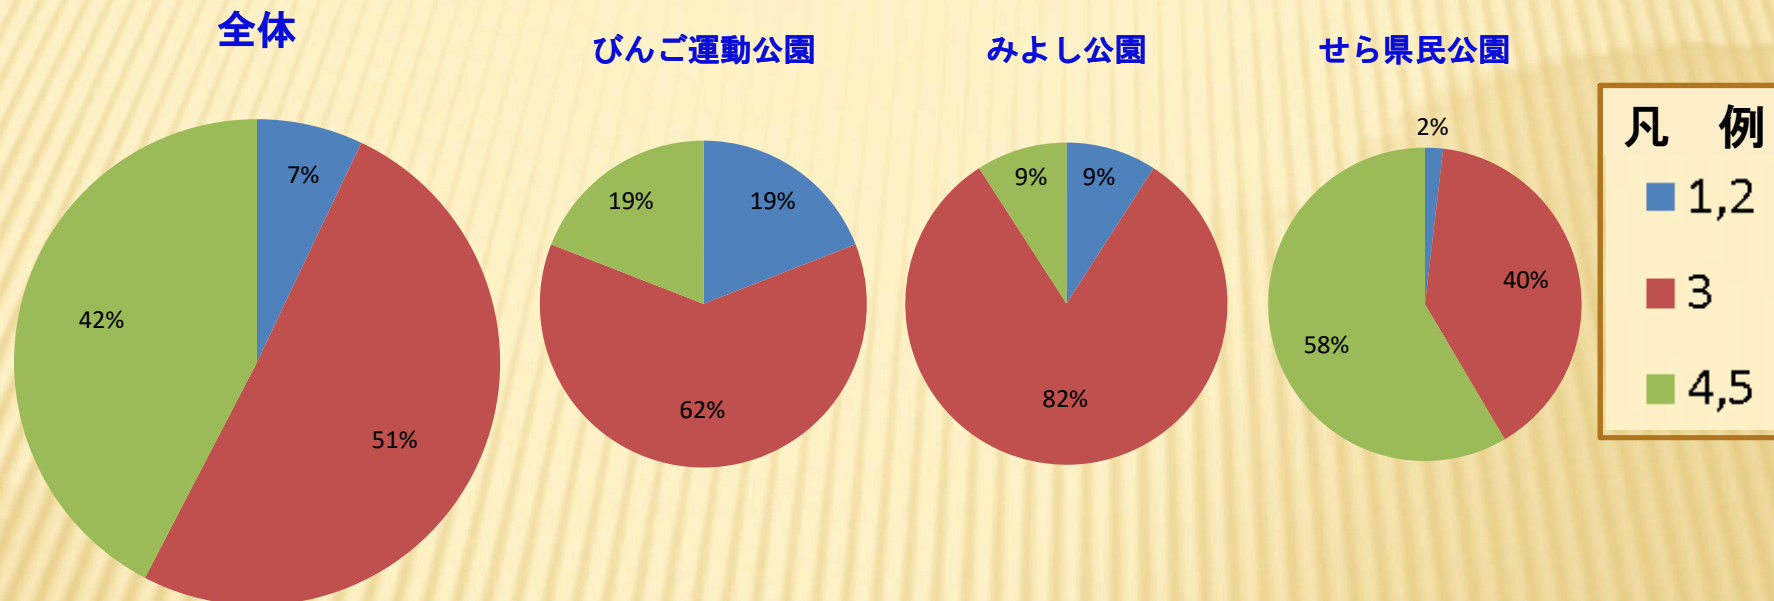

●点検結果による健全度評価（単位：施設）

公園名	健全度1,2	健全度3	健全度4,5	合計
びんご運動公園	4	13	4	21
みよし公園	1	9	1	11
せら県民公園	1	21	31	53
合計	6	43	36	85

良
↓
悪

健全度区分	健全度評価の内容	公園の健全度区分
5	劣化や変状がほとんどなく、施設の機能上問題はない。	5
4	軽微な劣化や変状が見られるが、施設の機能低下はなく、経過観察を行う。	4
3	劣化や変状が進行しており、施設の機能低下を起こさないよう対策を行う必要がある。（健全度区分3の段階で修繕することにより、修繕費を抑えることができる。）	3
2	劣化や変状が広範囲に進行し、施設の機能が低下しているため、速やかに対策を行う必要がある。	2
1	劣化や変状が著しく進行し、施設の機能が大きく低下しているため、緊急に対策を実施する必要がある。	1