

G7 広島サミット消防特別警戒

要人主要行事等

(平和記念公園・平和記念資料館)

警戒計画

目 次

第 1	目的	1
第 2	用語の定義	1
第 3	警戒隊等の進駐期間及び進駐場所等	1
1	要人主要行事等警戒隊	1
2	予防要員	1
第 4	組織等	2
1	組織	2
2	任務等	2
3	施設等	3
4	情報通信体制	3
5	警戒区域	3
第 5	警防対策	3
1	活動指揮者	3
2	出動体制等	3
3	災害事案覚知時の対応	3
4	警戒隊の活動内容	3
5	増強出動の要請	3
6	関係機関との連携	4
第 6	予防対策	4
1	予防要員の指揮者	4
2	防災センターにおける勤務	4
3	予防要員の活動原則等	4
第 7	災害対応要領	4
1	NBC災害等発生時（異臭事案等を含む。）	4
2	NBC災害等発生時以外	4
第 8	勤務等	5
1	統括警戒本部への報告	5
2	服装	5
3	関係機関等の連絡先	5

第9	その他留意事項	5
1	警戒期間中の留意事項	5
2	その他	5

<別表>

別表「要人主要行事等警戒隊一覧表」

<別図>

別図1「要人主要行事等警戒場所位置図」

別図2「施設外観」

別図3「平和記念公園資料館（本館、東館）平面図」

別図4「広島国際会議場平面図」

別図5「警戒隊配置図」

<別添>

別添1「出動経路図」

別添2「活動展開図」

<参考>

参考1「平和記念公園資料館（本館、東館）対象物概要」

参考2「広島国際会議場対象物概要」

参考3「平和記念公園周辺交通規制予定図」

第1 目的

要人主要行事等の開催場所において発生する災害への即応体制を構築するため、要人訪問施設及び周辺地域等（以下「要人主要行事等警戒場所」という。）に警戒隊を進駐させ、当該災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

第2 用語の定義

この計画における用語の定義は、「警防計画」、「予防計画」及び「G7 出動計画」に定めるところによる。

第3 警戒隊等の進駐期間及び進駐場所等

1 要人主要行事等警戒隊（以下「警戒隊」という。）

(1) 進駐期間

2023年5月19日（金）

要人等が平和記念公園等を訪問する1時間前から要人等が散会するまでの間とし、警戒隊の出動時間は、統括警戒本部が指示する。

※ 要人等が平和記念公園等へ訪問する前後において、各国首脳の配偶者が同場所を訪問予定のため、警戒隊は同進駐場所において同様に警戒に当たることとする。

(2) 進駐場所及び人員数等

進駐場所	所在地	警戒隊	人員数		
原爆ドーム 東側路上	広島市中区大手町一丁目10番 東側路上	市内警戒隊 広島市 (所属待機等)	指揮車	2隊	7名
			救助工作車	1隊	5名
			ポンプ車	2隊	8名
			救急車	1隊	3名
計			6隊	23名	

※ 別表「要人主要行事等警戒隊一覧表」、別図1「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図5「警戒隊配置図」参照。

※ 災害態様に応じ、直近の通常配備隊、市内警戒隊等を追加で出動させる場合がある。

2 予防要員（随時立入検査隊及び予防特命部隊。以下同じ扱いとする。）

(1) 進駐期間

2023年5月19日（金）

進駐場所への出向時間等については、統括警戒本部から指示するものとし、原則として要人等の平和記念公園等への訪問前から散会するまでの間とする。

(2) 進駐場所及び人員等（出向隊数）

進駐場所	予防要員	人員数（出向隊数）	
要人訪問施設	随時立入検査隊	1隊	3名
	予防特命部隊	1隊	3名
計		2隊	6名

※ 別図1「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図5「警戒隊配置図」参照。


※ 進駐場所は、要人訪問施設とするが、常駐が困難な場合は、統括警戒本部が進駐場所を別途指示する。

※ 要人訪問施設等での状況に応じ、人員数（出向隊数）を増減させる場合がある。
なお、出向隊は、統括警戒本部が別途指示する。


第4 組織等

1 組織

(1) 全体図

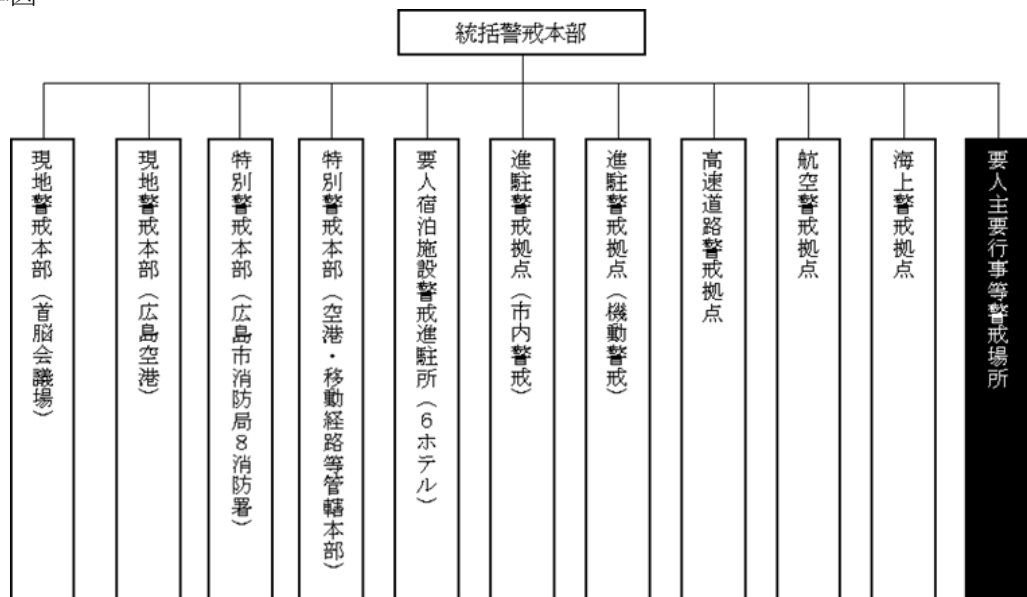

(2) 組織図

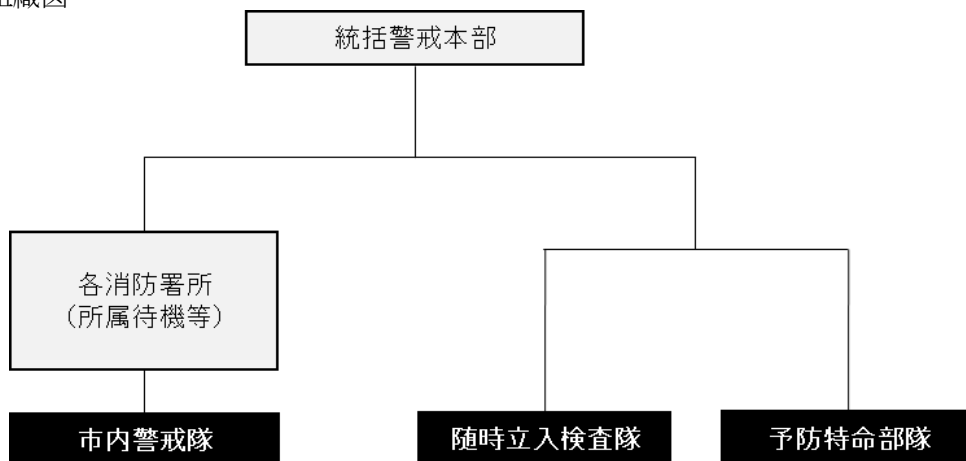

2 任務等

(1) 任務

- ア 統括警戒本部への各種報告
- イ 各本部等との連携
- ウ 災害発生時の対応
- エ 関係機関からの情報収集
- オ 各種情報の整理
- カ 要人の移動及び滞在情報の収集
- キ 施設の火災予防
- ク その他特命事項

(2) 任務分担等

区分	消防本部	人員数	任務
予防要員	【随時立入検査隊】 広島市消防局 【予防特命部隊】 大阪市消防局 岡山市消防局 堺市消防局 熊本市消防局	2隊6名	1 消防用設備等（消防用設備等、避難施設、防火設備等をいう。以下、同じ。）の状況確認及び是正指導 2 災害発生時の初動対応（自衛消防組織との連携） 3 要人の移動及び滞在情報の収集 4 その他必要な事項
警戒隊	広島市消防局	6隊23名	1 NBC災害等への対応 2 要人訪問施設等への移動配備 3 その他

3 施設等

別図1「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図4「広島国際会議場平面図」参照

4 情報通信体制

別に定める「情報通信要領」のとおりとする。

5 警戒区域

平和記念公園敷地内及びその周辺とする。

第5 警防対策

1 活動指揮者

統括警戒本部長が指定する広島市消防局の指揮者とする。

2 出動体制等

出動体制に関する事項は、「G7出動計画」及び「進駐警戒拠点（市内警戒）警戒計画」に定めるところによるものとし、出動指令に関する事項は、「出動指令要領」に定めるところによる。

3 災害事案覚知時の対応

平和記念公園及びその周辺において災害事案を覚知した場合は、速やかに119番通報を実施し、必要な通常配備隊の出動要請及び警戒隊等に対する指令要求を行う。

4 警戒隊の活動内容

「NBC災害等消防活動要領」及び「救急活動要領」等に定めるところによるほか、必要に応じてその他の初動対応を実施する。

5 増強出動の要請

災害の状況等により、警戒隊等のみによる消防力では対応が困難と判断した場合、指揮者（広島市消防局）は、統括警戒本部（作戦班）に対して必要な警戒隊等の出動又は移動配備等を要請するものとする。

6 関係機関との連携

警察等の関係機関と必要な連携を図るものとする。

※ 特に要人の動向等に係る情報は、逐次情報収集すること。

第6 予防対策

1 予防要員の指揮者

予防要員のうち、広島市消防局の職員1名を指揮者（以下「予防指揮者」という。）とし、予防要員の指揮及び管理を行うものとする。

2 防災センターにおける勤務

要人訪問施設の消防用設備等に異常が生じた場合等は、必要に応じて防災センターにおいて勤務するものとする。

3 予防要員の活動原則等

- (1) 予防要員は、原則、要人の訪問前に施設の立入検査を行い、施設関係者と連携し、消防用設備等の管理状況等について適宜確認する。（施設関係者が館内巡回を行う場合に同行するなど、臨機に対応する。）
- (2) 予防指揮者は、消防用設備等が故障等により正常に作動しないことを覚知した場合、速やかに統括警戒本部長（情報班）に報告するとともに、施設関係者に対して消防用設備等点検業者への連絡を要請する等、必要な指示又は指導を行うものとする。
- (3) 予防要員は、災害が発生した場合、施設の自衛消防組織の活動を支援する。なお、その活動は初動対応に限定するものとする。

第7 災害対応要領

1 NBC災害等発生時（異臭事案等を含む。）

- (1) 警戒隊は、統括警戒本部の指示（指令）により出動するものとし、早期に災害現況及び要救助者の把握（特に要人の情報）を行う。
- (2) 活動はNBC災害等消防活動要領によるほか、指揮者（広島市消防局）の指揮による。
- (3) 災害状況等の必要な情報は、逐次統括警戒本部（情報班）に対して報告する。

2 NBC災害等発生時以外

- (1) 広島市出動計画に基づく通常配備隊が出動し、救急活動は、別に定める「救急活動要領」によるものとし、その他の災害時における活動は、広島市消防局が定める各種活動要領等によるものとする。
- (2) 市内警戒隊は、統括警戒本部（作戦班）の指示（指令）により出動するものとし、その活動は、原則として通常配備隊が現場到着するまでの初動対応（情報収集、消火活動、傷病者観察等）とし、通常配備隊の現場到着後は、通常配備隊の指揮者（広島市消防局）の指揮により、前記(1)の通常配備隊と連携した活動を行うなど、臨機に対応する。

第8 勤務等

1 統括警戒本部への報告

要人動向等の情報を入手した場合は、速やかに統括警戒本部（情報班）に報告するものとする。

2 服装

「特別警戒共通事項」に定めるところによる。

3 関係機関等の連絡先

「統括警戒本部活動要領」に定めるところによる。

第9 その他留意事項

1 警戒期間中の留意事項

- (1) 警戒隊の車両動態設定は、原則「出動不能」とする。
なお、警戒終了後、災害出動が可能となった場合は、速やかに運用可能設定とすること。
- (2) 警戒中は、災害情報等に傾注するとともに、無線情報等を聞き逃すことのないように留意すること。
- (3) 進駐場所及びその周辺における喫煙は、厳禁とする。

2 その他

- (1) 同日、平和記念公園において開催される「要人主要行事等警戒計画（配偶者プログラム／広島市内）」に留意すること。
- (2) 前記1のほか、本計画に定めのない事項については、「警防計画」及び「予防計画」等、その他消防特別警戒に関する各種計画・要領等によるものとする。


要人主要行事等警戒隊一覧表（市内警戒隊）

区分	車種	車名	消防本部等	隊数	人数
指揮	指揮車	佐東 2	広島市	1	4
	指揮車	広島指揮 2	広島市	1	3
救助	救助工作車	佐東救助 1	広島市	1	5
除染	ポンプ車	佐東 1	広島市	1	4
	ポンプ車	日宇那 1	広島市	1	4
救急	救急車	温品救急 2	広島市	1	3
合計				6	23



要人主要行事等警戒場所（平和記念公園）位置図



施設外観

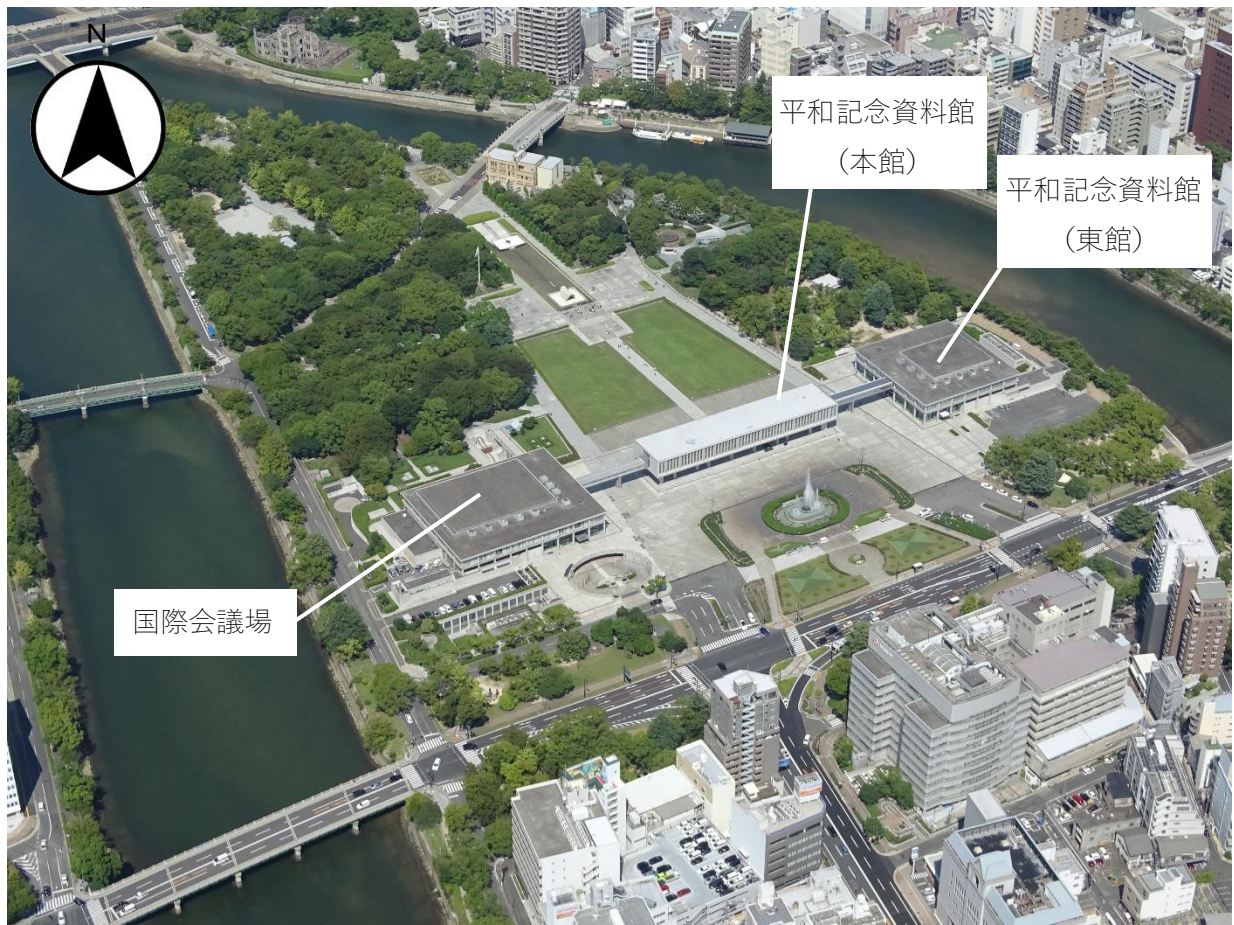


広島平和記念資料館本館 2階・3階平面図

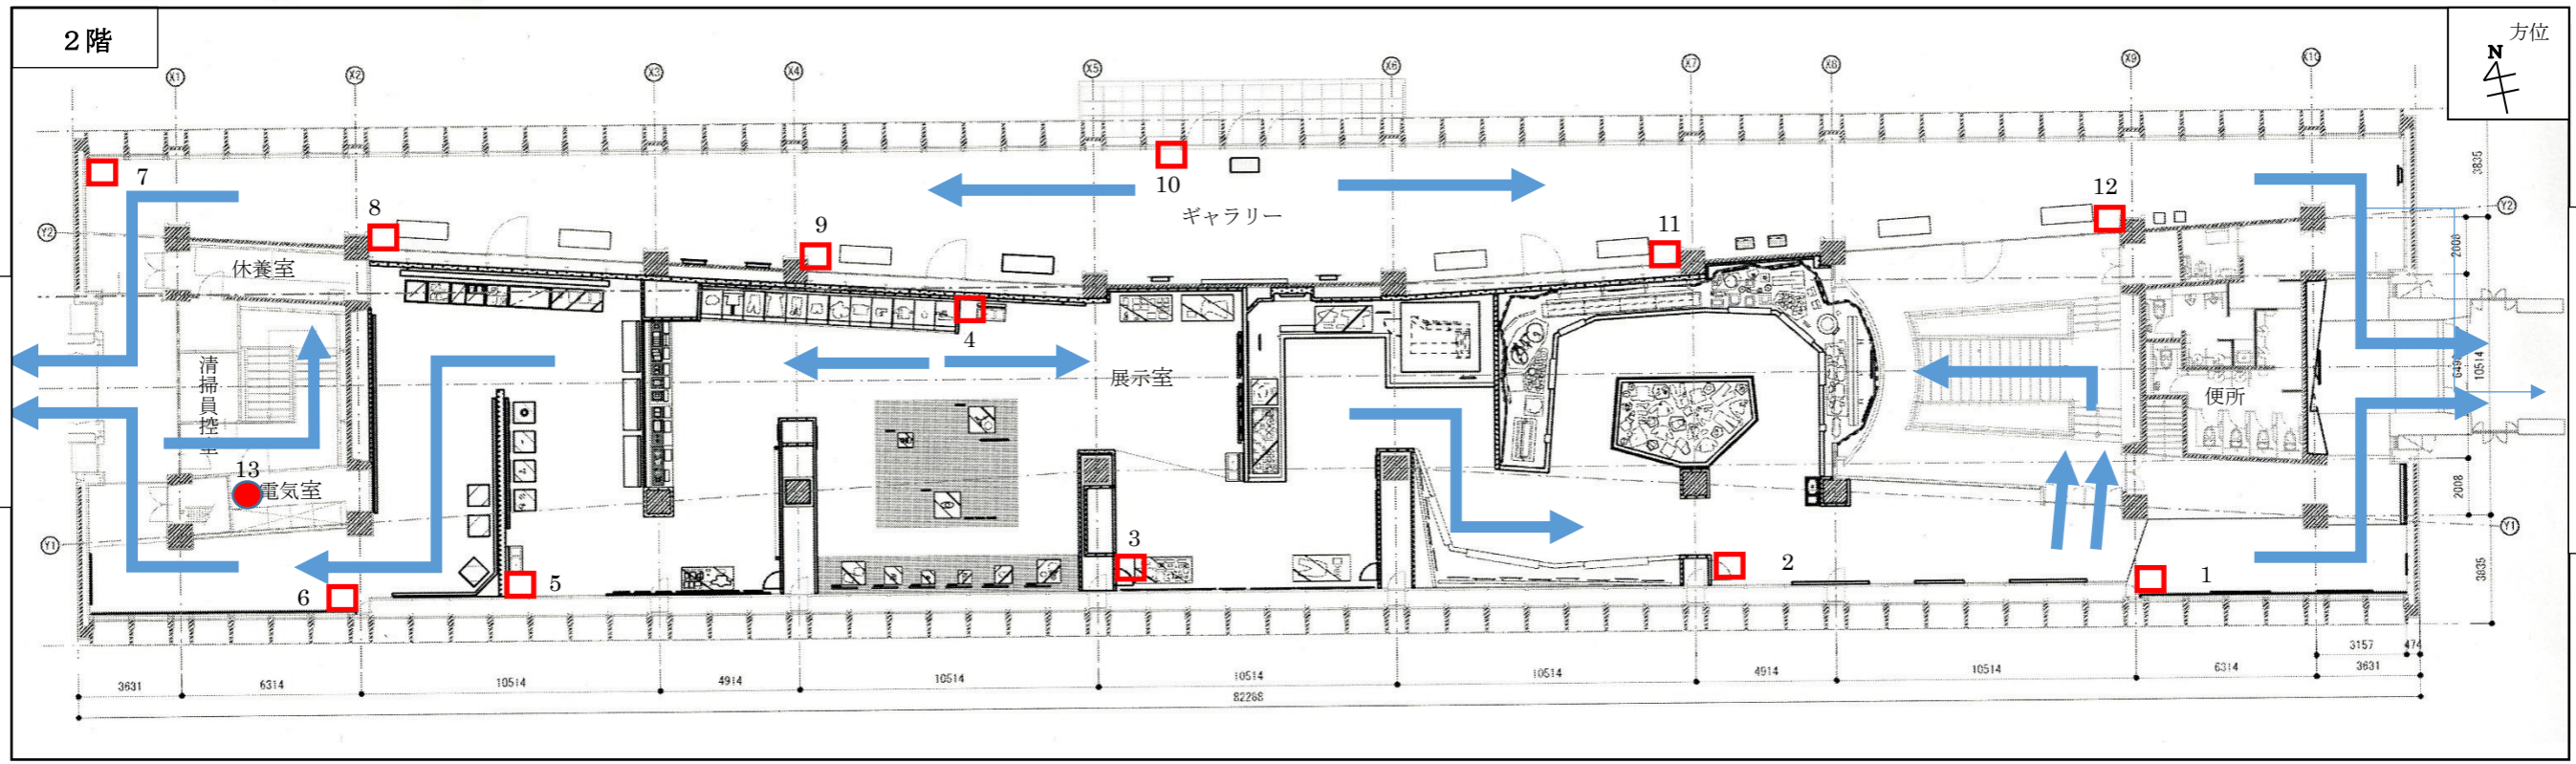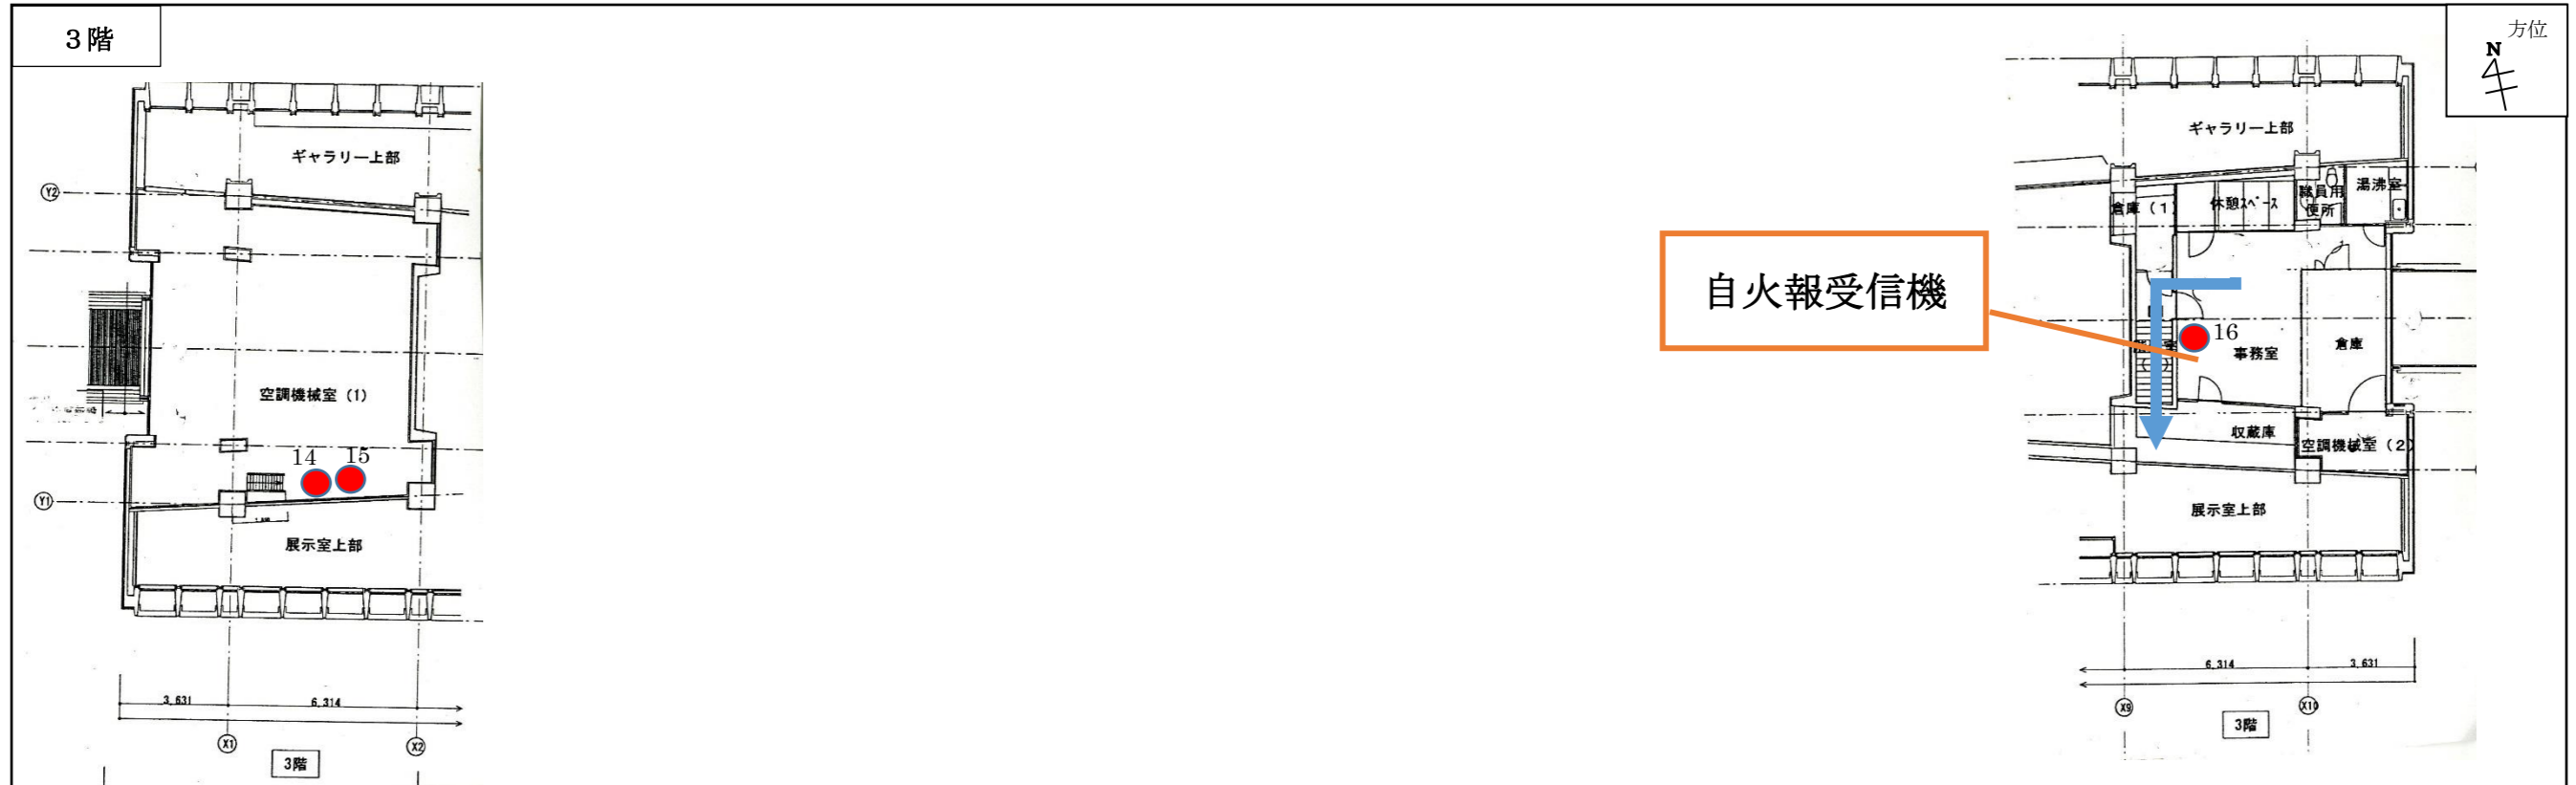


広島国際会議場

広島平和記念資料館東館



広島平和記念資料館 東館 地下1階

方位

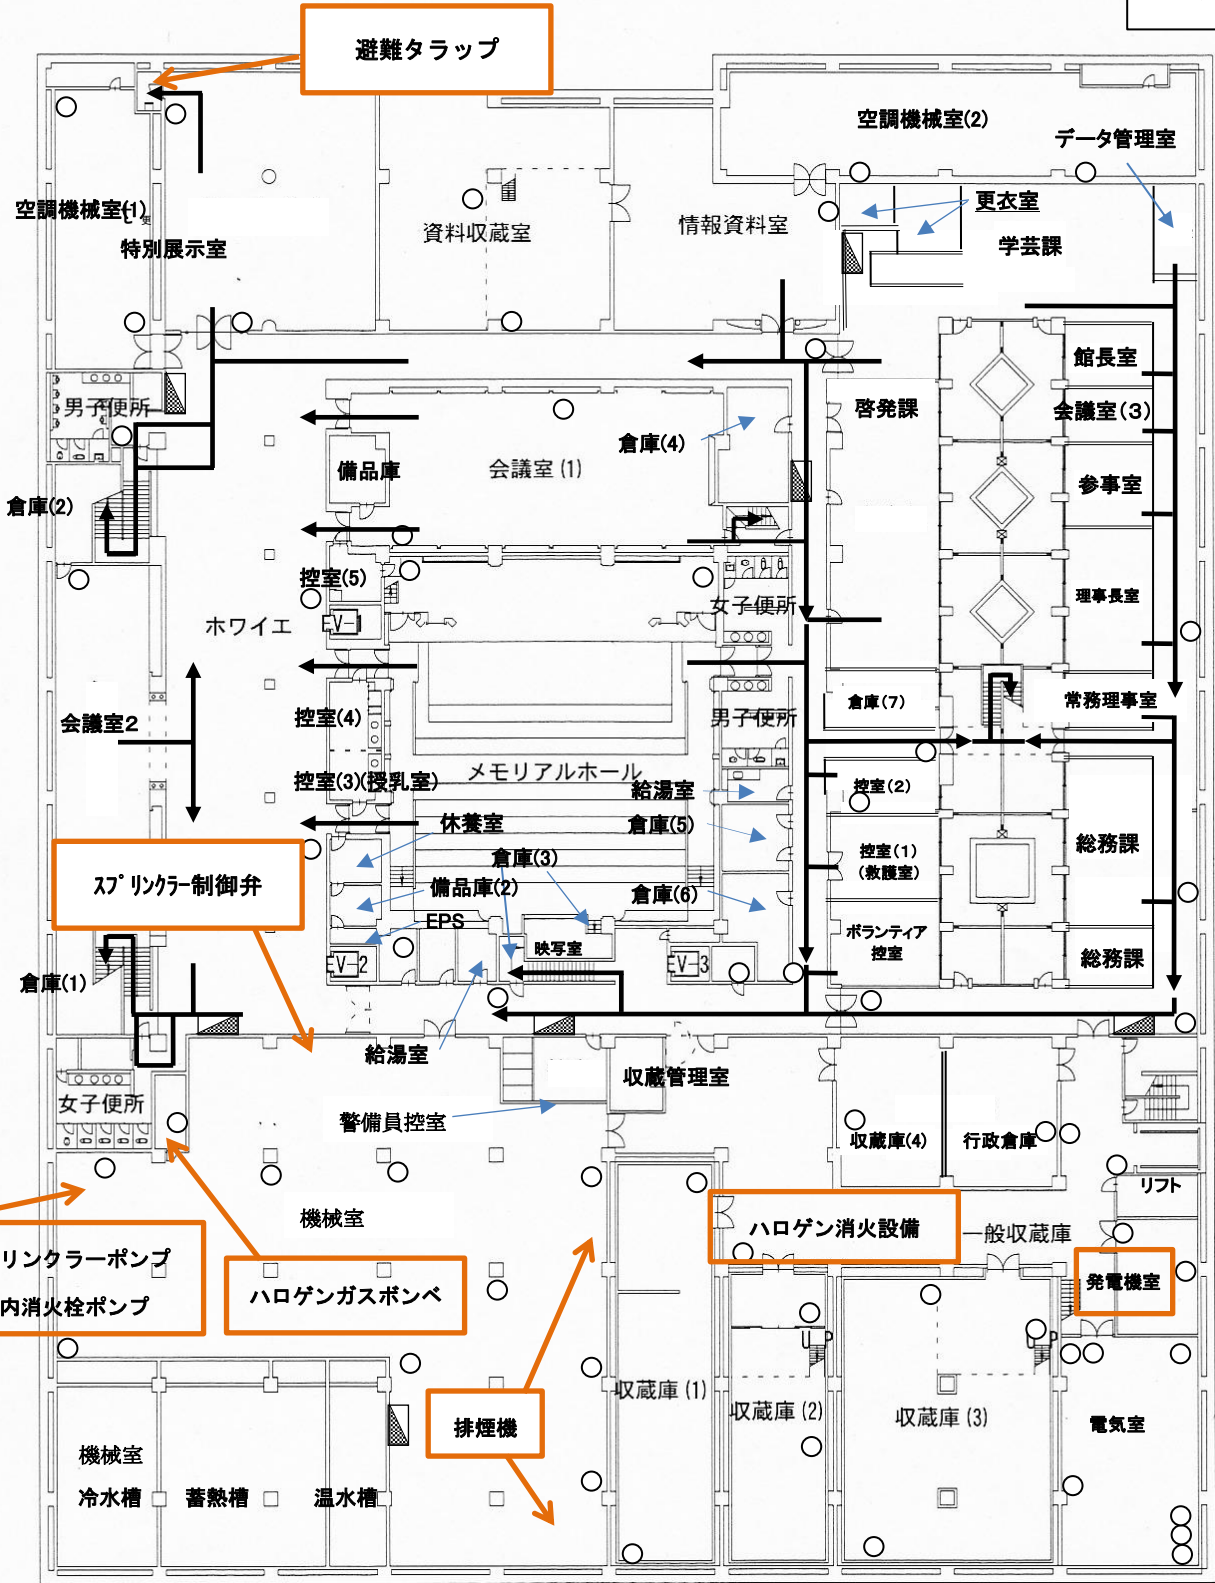


凡例

← : 避難経路



▨ : 屋内消火栓

○ : 消火器

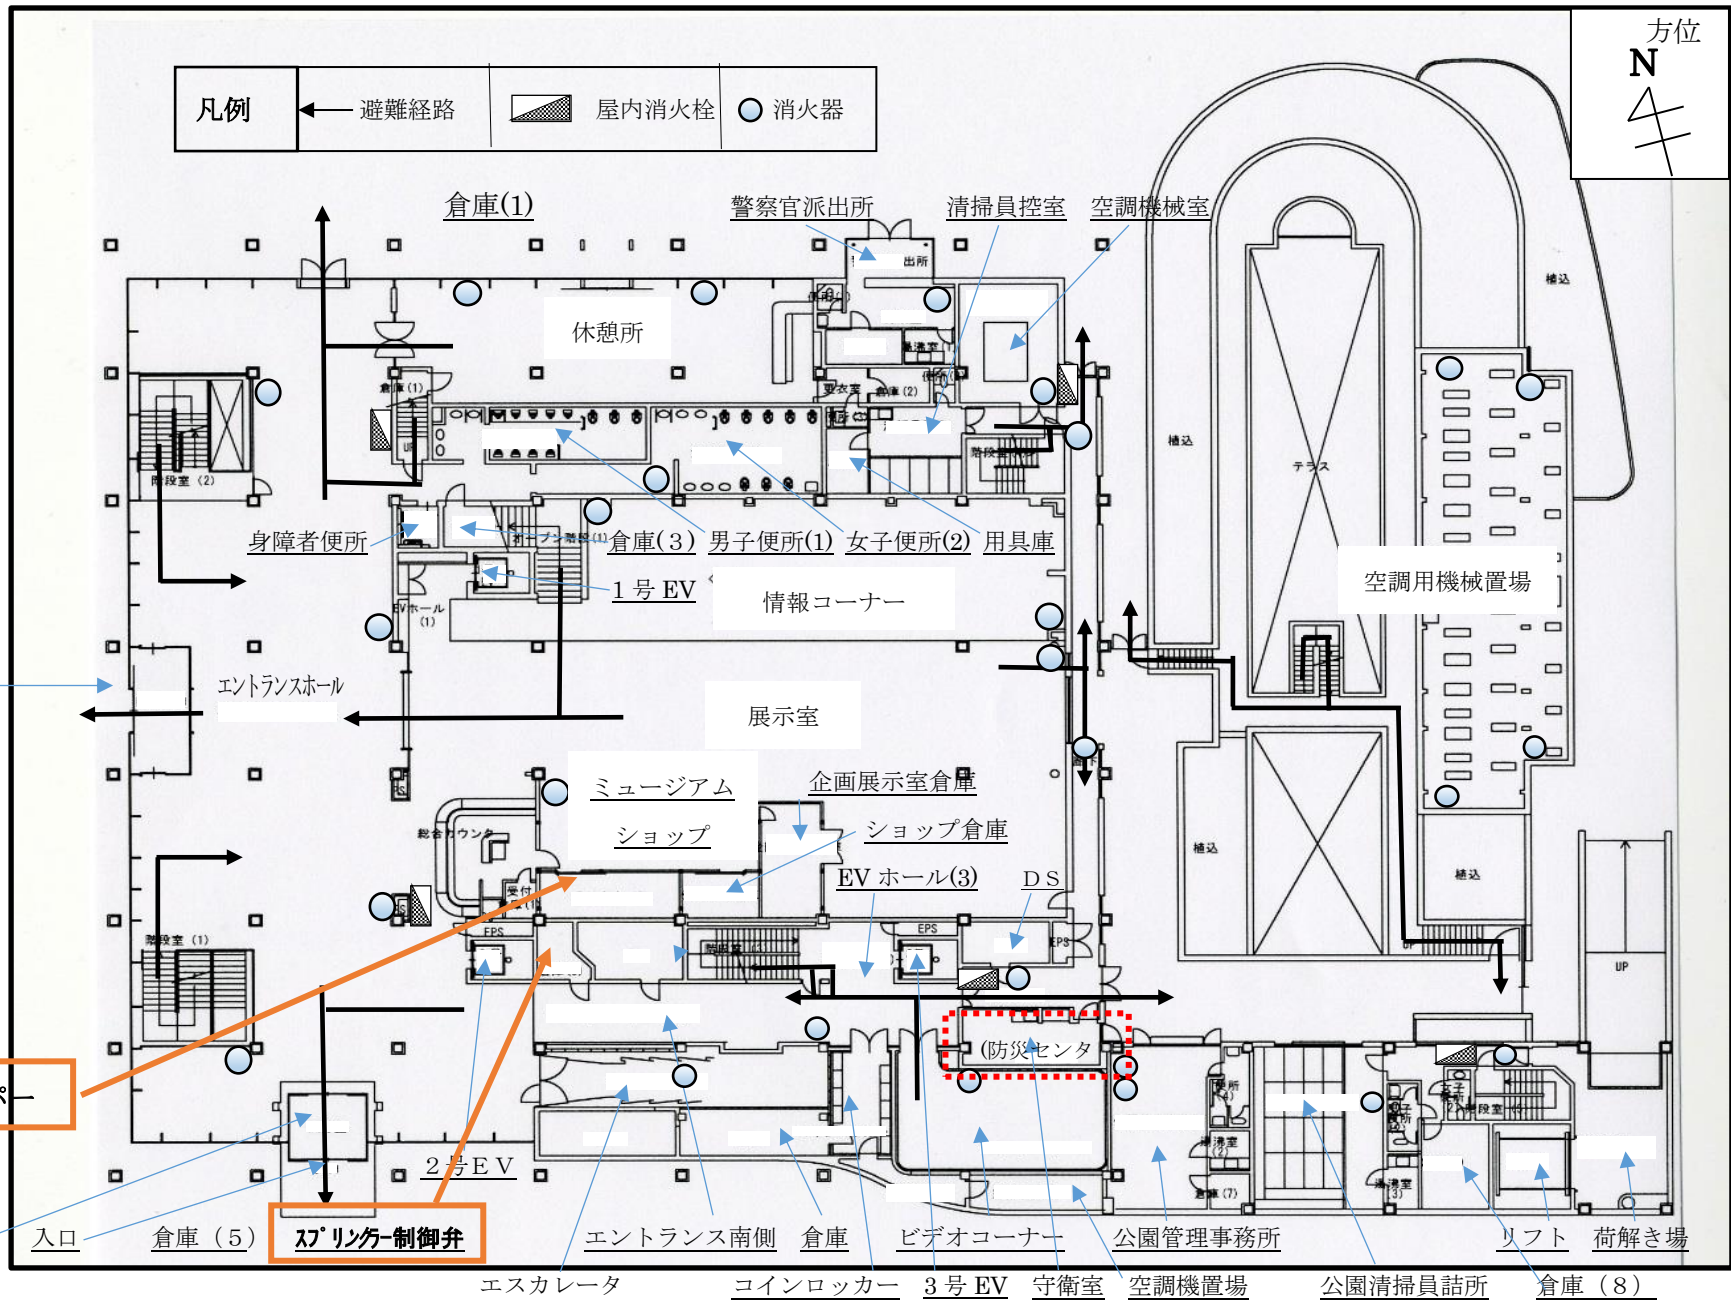

広島平和記念資料館東館避難経路図 1階

凡例	← 避難経路	■ 屋内消火栓	● 消火器
----	--------	---------	-------

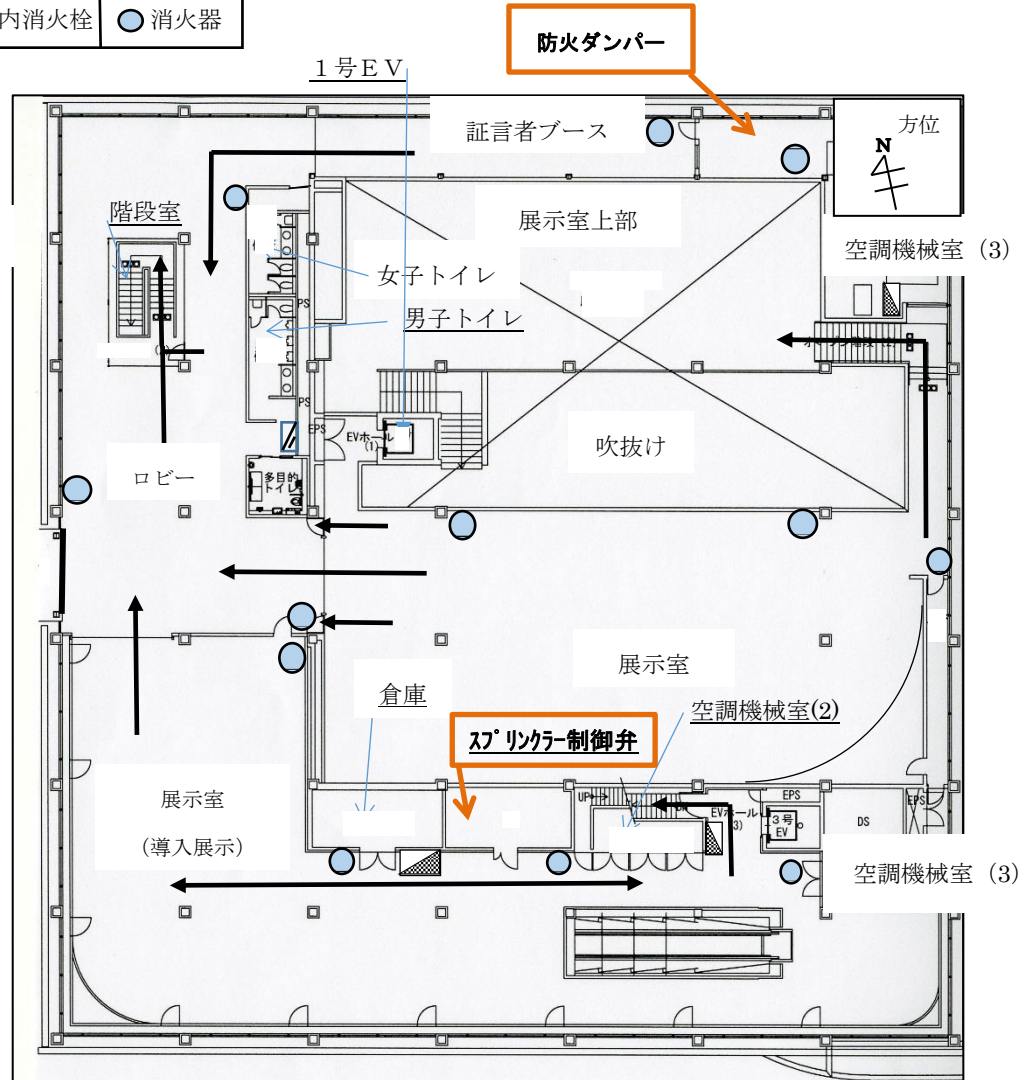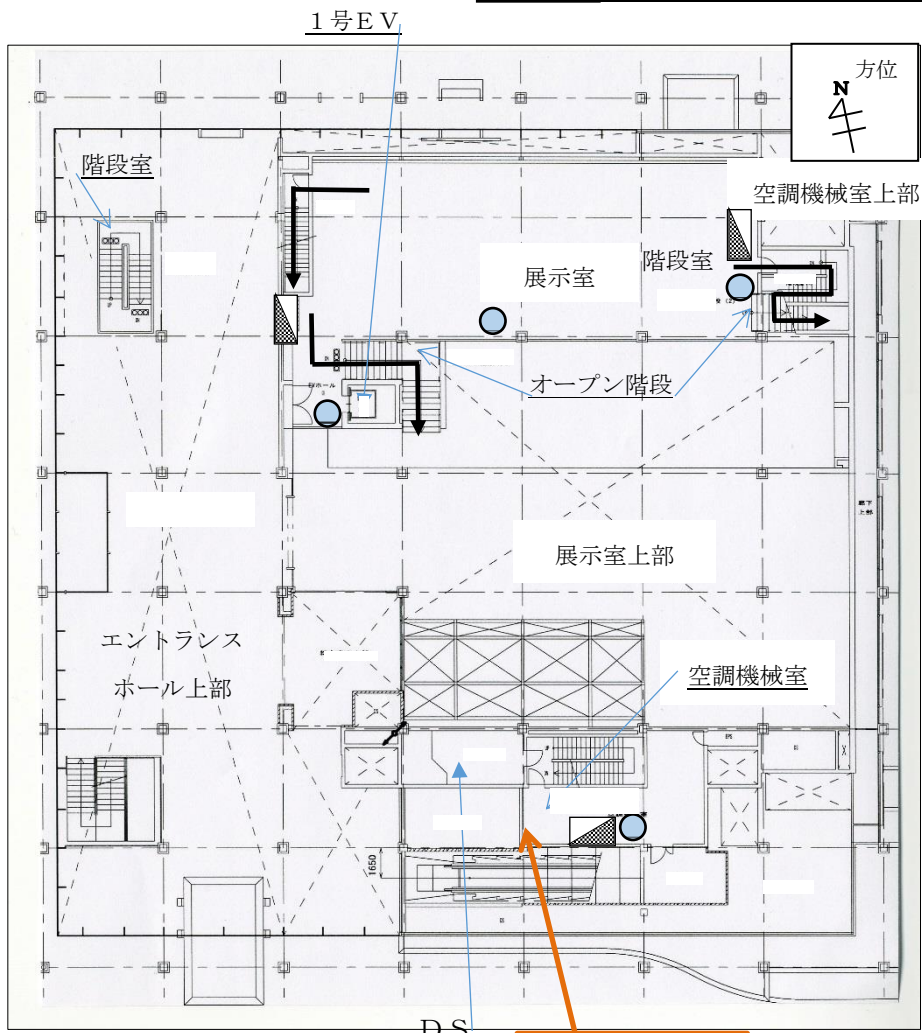


2

広島平和記念資料館東館避難経路図


広島国際会議場 地下2階平面図

←	避難経路	方位 N ↑
○	消火器	
■	屋内消火栓	


地下2階

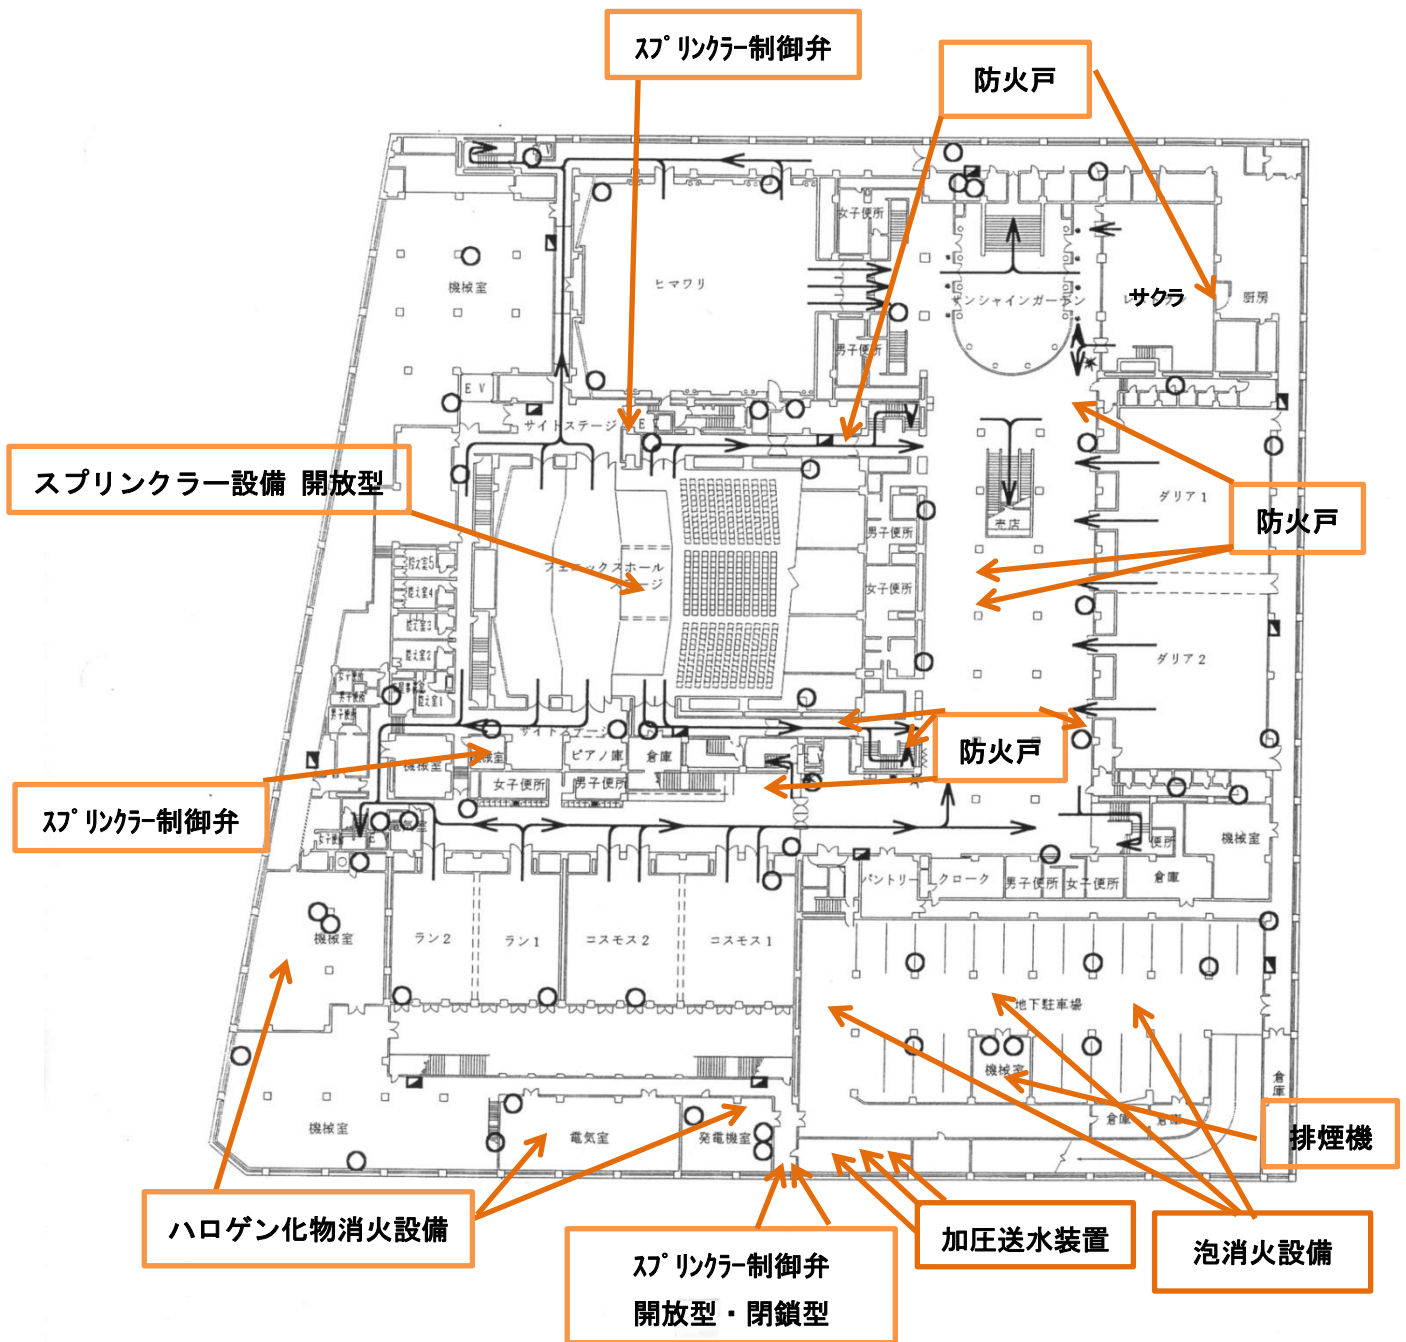

広島国際会議場 地下1階平面図

←	避難経路	方位 
○	消火器	
■	屋内消火栓	

地下1階

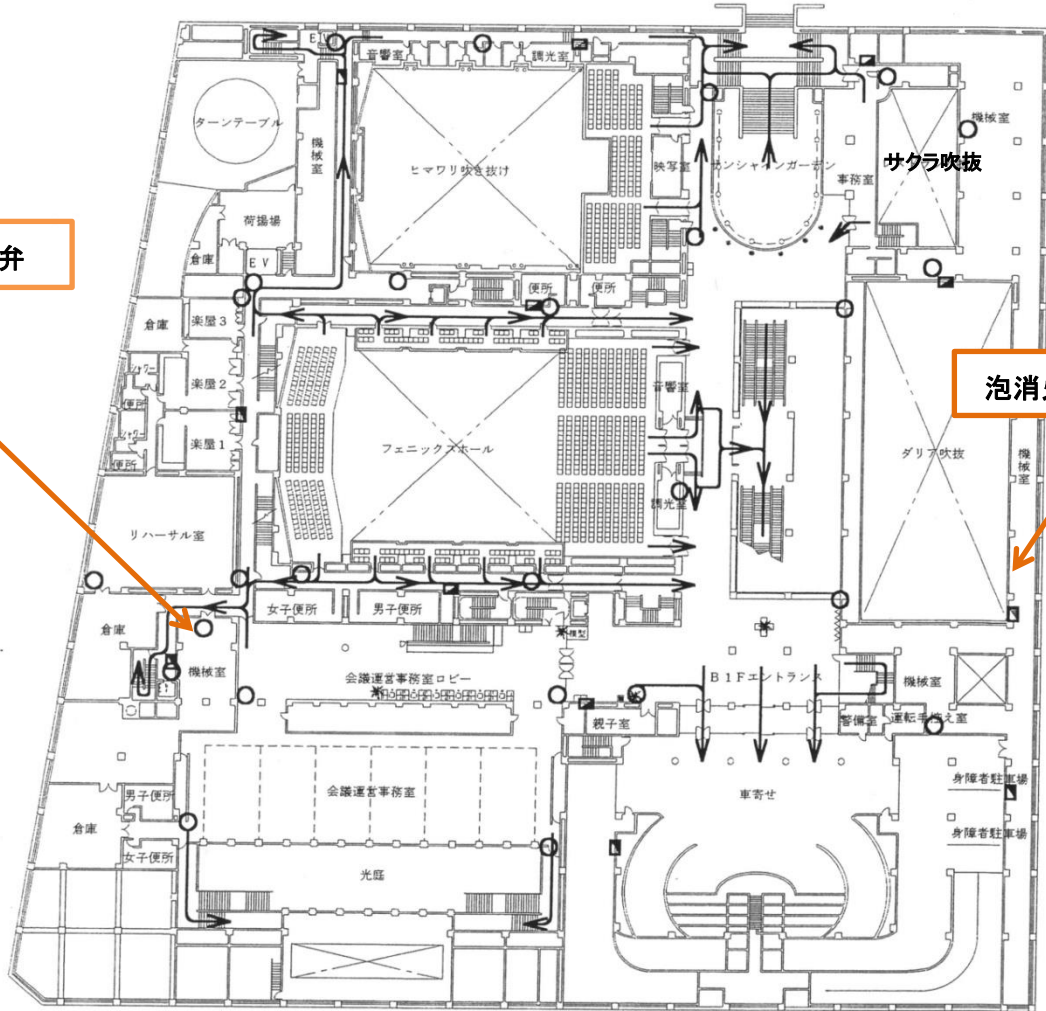


スプリンクラー制御弁

泡消火設備


広島国際会議場 1階平面図

←	退換経路	方位
○	消火器	
■	屋内消火栓	


1階

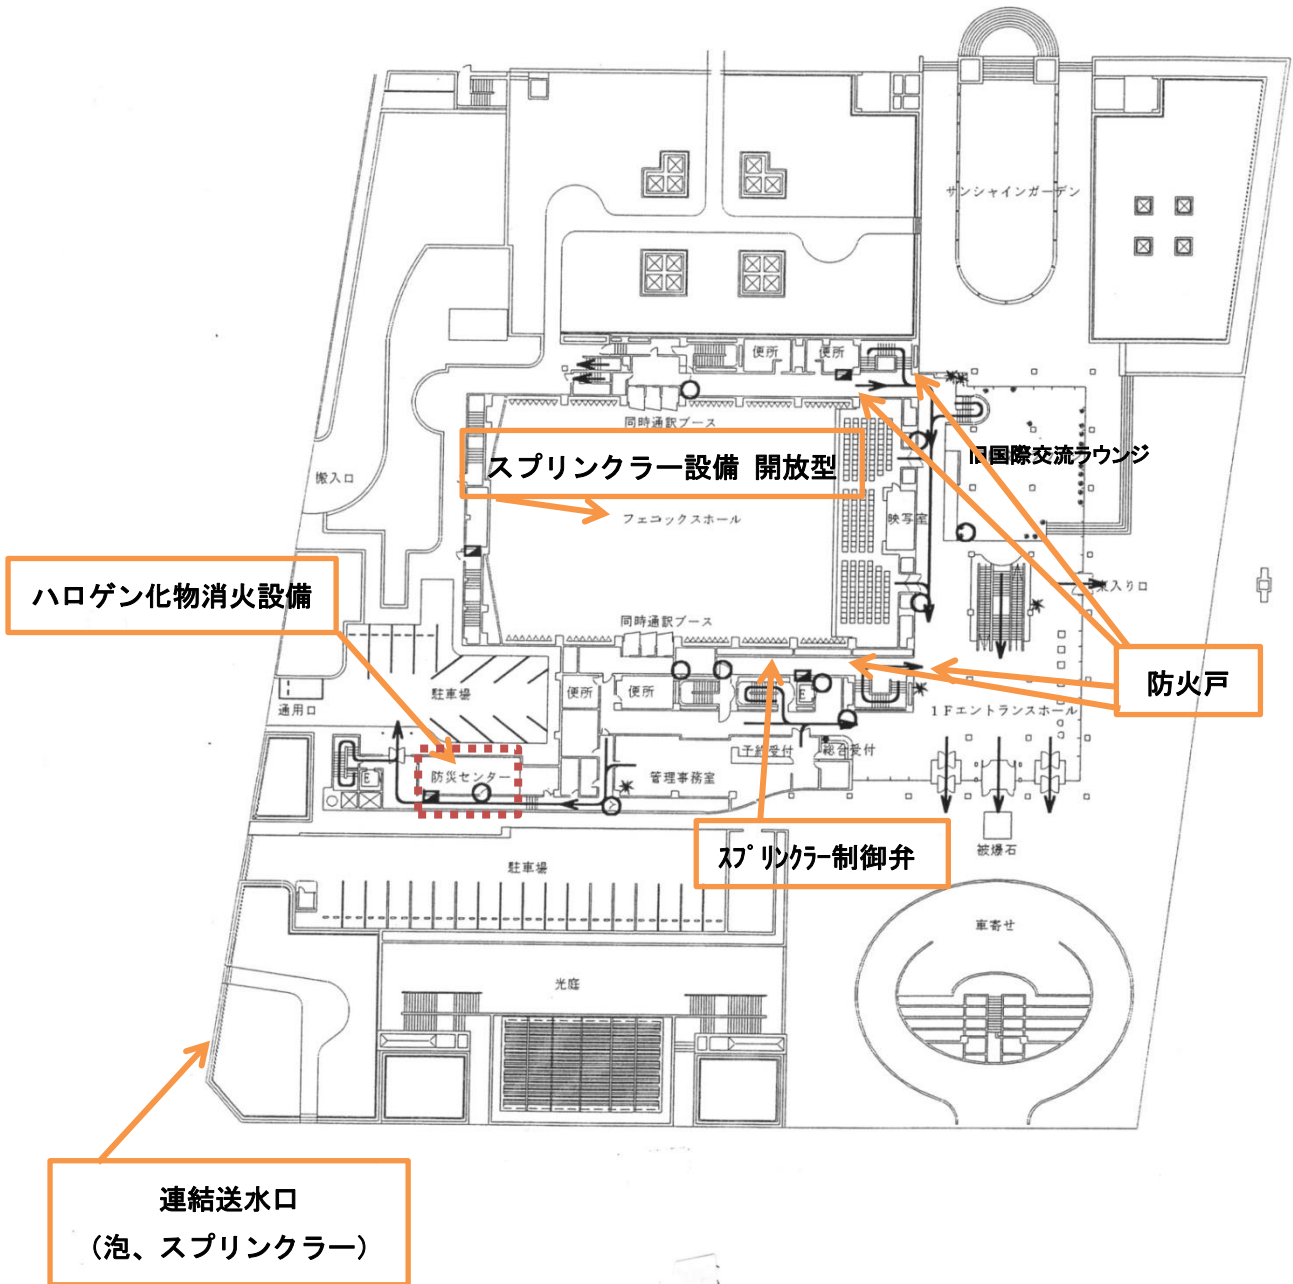

広島国際会議場 2・3階平面図

←	避難経路	方位 
○	消火器	
■	屋内消火栓	

[R階]
 スプリンクラー設備 閉鎖型

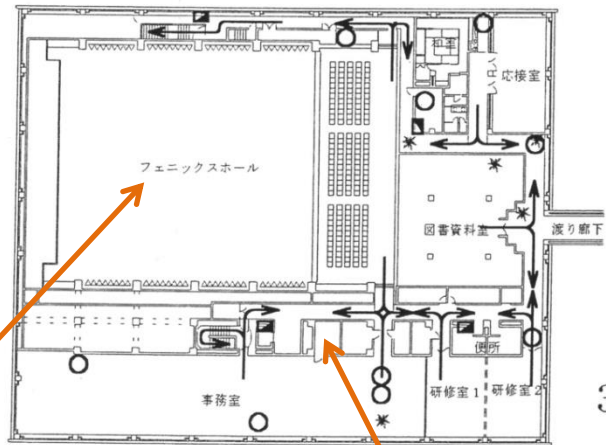


広島平和記念資料館本館

3階

スプリンクラー設備 開放型

スプリンクラー制御弁

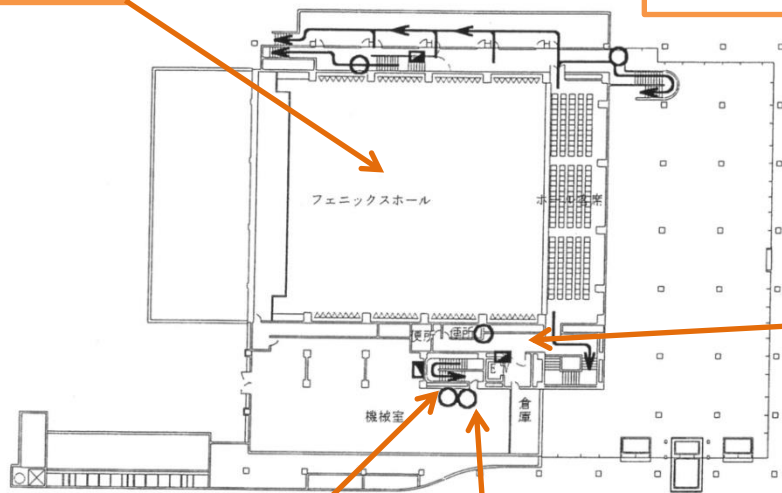

防火戸

2階

排煙機

スプリンクラー制御弁

警戒隊配置図

別図 5

